

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть II

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Глава 65

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
И ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ

СНиП II-65-73

Отменен
пост. № 167 от 06.08.87

*Заменен. ВСН 50-86 / Госграданстрой "Общеобразова-
тельные школы и школы-интернаты. Нормы проектиро-
вания."*



Москва — 1974

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА (ГОССТРОЙ СССР)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть II НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Глава 65

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ И ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ

СНиП II-65-73

Отменен
пост. № 167 от 06.08.87

Утверждены
Государственным комитетом Совета Министров СССР
по делам строительства
4 сентября 1973 г.



МОСКВА СТРОИЗДАТ 1974

*Внесены изменения —
— БСТ № 12, 1976 г. с. 14-15.
— БСТ № 3, 1978 г. с. 13
Изм. посп. № 251 от 28.12.78.
— БСТ № 3, 1979 г. с. 17.*

Глава СНиП II-65-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты» разработана ЦНИИЭП учебных зданий Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР при участии НИИ гигиены детей и подростков Министерства здравоохранения СССР.

С введенном в действие главы СНиП II-65-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты» утрачивают силу: глава СНиП II-Л.4-62 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» и изменения к ней, а также «Указания по проектированию зданий общеобразовательных школ и школ-интернатов для сельских населенных пунктов» (СН 402-69) и пп. 2.20, 4.25-4.32 «Указаний по проектированию населенных мест, предприятий и сооружений в северной строительной-климатической зоне» (СН 353-66).

Редакторы — инж. *А. П. Салтанов* (Госстрой СССР), канд. техн. наук *И. М. Архаров*, инж. *Ф. И. Захаров* (Государственный комитет по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР), канд. арх. *В. И. Степанов*, канд. техн. наук *З. И. Эстров*, арх. *Н. С. Придонова* и инж. *В. С. Вольман* (ЦНИИЭП учебных зданий).

Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства (Госстрой СССР)	Строительные нормы и правила Нормы проектирования	СНиП II-65-73
	Общеобразовательные школы и школы-интернаты	Взамен главы СНиП II-Л.4-62 и СН 402—69

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормы и правила настоящей главы должны соблюдаться при проектировании новых и реконструкции существующих зданий общеобразовательных школ и школ-интернатов, а также интернатов при общеобразовательных школах (спальных корпусов).

Нормы не распространяются на проектирование зданий санаторно-лесных и специализированных школ и школ-интернатов (музыкальных, художественных и хореографических, а также для детей с дефектами умственного и физического развития).

Примечание. При проектировании зданий общеобразовательных школ и школ-интернатов, а также интернатов при общеобразовательных школах (спальных корпусов) должны выполняться соответствующие требования других нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем СССР.

1.2. Типы зданий школ и школ-интернатов должны приниматься согласно табл. 1 и 2. Интернаты при школах должны проектироваться на 50, 80, 120, 160, 200 и 280 мест.

Здания с общим количеством учащихся, не указанным в табл. 1 и 2, должны проектироваться по заданиям, составленным с учетом требований настоящей главы и утвержденным в установленном порядке.

Типы зданий школ

Таблица 1

Типы зданий школ	Общее количество учащихся	Соотношение потоков I—IV, V—VIII, IX—X классов
Начальные школы:		
на 4 класса	40	1:0:0
» 4 »	80	1:0:0
Неполные средние школы:		
на 8 классов	192	1:1:0
» 8 »	320	1:1:0

Продолжение табл. 1

Типы зданий школ	Общее количество учащихся	Соотношение потоков I—IV, V—VIII, IX—X классов
Средние школы:		
на 10 классов	392	1:1:1
» 12 »	464	1:1:2
» 16 »	624	1:2:2
» 20 »	784	2:2:2
» 30 »	1176	3:3:3
» 40 »	1568	4:4:4
» 50 »	1960	5:5:5

Примечания: 1. Здания школ на 50 классов (1960 учащихся) допускается проектировать для опытного строительства.
2. Здания начальных школ на 40 и 80 учащихся допускается проектировать объединенными со зданиями детских яслей-садов соответственно на 25 и 50 мест без увеличения количества мест в яслях-садах на летний период и при условии устройства отдельных входов.

Таблица 2

Типы зданий школ-интернатов

Типы зданий школ-интернатов	Общее количество учащихся	Соотношение потоков I—IV, V—VIII, IX—X классов
Неполные средние школы-интернаты:		
на 8 классов	280	1:1:0
» 16 »	560	2:2:0
Средняя школа-интернат на 10 классов	340	1:1:1

1.3. Общее количество учащихся в школах с 11-летним сроком обучения должно приниматься: на 11 классов — 428 учащихся, на 14 классов — 536 учащихся, на 18 классов — 696 учащихся, на 22 класса — 856 учащихся,

Внесены Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР	Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 4 сентября 1973 г.	Срок введения 1 января 1974 г.
--	--	-----------------------------------

на 33 класса — 1284 учащихся и на 44 класса — 1712 учащихся.

Общее количество учащихся школы-интерната с 11-летним сроком обучения — 370.

1.4. Здания неполных средних и средних школ для сельских населенных пунктов должны проектироваться с учетом строительства при них зданий интернатов (спальных корпусов) для части учащихся, проживающих в отдаленных от школы населенных пунктах.

2. РАЗМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЙ ШКОЛ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

2.1. Здания школ и школ-интернатов должны размещаться на обособленных земельных участках с отступом от красных линий не менее 25 м.

2.2. Площадь земельных участков школ и школ-интернатов должна приниматься согласно табл. 3.

Таблица 3

Площадь земельных участков школ и школ-интернатов

Количество учащихся в школе и школе-интернате	Площадь участка в га	Количество учащихся в школе и школе-интернате	Площадь участка в га
Школы		1176	2,8
40	0,3	1568	3
80	0,5	1960	4
192	1,2	Школы-интернаты	
320	1,7		
392	2		
464	2	280	2
624	2	340	2,2
784	2,2	560	2,5

Примечания: 1. Площадь земельных участков школ и школ-интернатов, проектируемых для IА, IБ, II климатических подрайонов, допускается уменьшать, но не более чем на 40%.

2. При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь участка допускается увеличивать не более чем на 5%.

2.3. При проектировании школ для сельских населенных пунктов должны предусматриваться земельные участки для строительства жилых домов учителей. Эти участки должны примыкать непосредственно к земельным

участкам школ, но быть от них изолированы и иметь отдельные входы и въезды.

2.4. На земельных участках школ и школ-интернатов должны предусматриваться следующие зоны: учебно-опытная, спортивная, отдыха и хозяйственная. Состав и площади зон земельных участков школ и школ-интернатов должны приниматься согласно прил. 1.

2.5. Спортивную зону не допускается размещать со стороны окон учебных помещений; спортивные площадки для игр с мячом следует размещать на расстоянии не менее 10 м от окон других помещений здания школы и школы-интерната и от учебно-опытной зоны или отделять от них защитной полосой зеленых насаждений.

2.6. Хозяйственная зона должна размещаться со стороны входа в производственные помещения столовой. Въезд в хозяйственную зону должен предусматриваться с улицы.

2.7. На земельных участках должны предусматриваться подъезды для пожарных машин к зданиям школ и школ-интернатов и интернатов при школах. Проезды и подъезды к зданиям, а также хозяйственная зона должны иметь твердое покрытие.

2.8. В зависимости от местных условий на земельных участках или в зданиях средних школ и школ-интернатов должно предусматриваться устройство учебных тиров на группу школ.

Для средних школ допускается предусматривать учебный гараж на две автомашины.

На группу школ, проектируемых для всех климатических районов, при соответствующих обоснованиях допускается предусматривать крытый учебный бассейн для плавания с ванной размером 12,5×6 м; на группу школ, проектируемых для IV климатического района, учебный бассейн для плавания допускается проектировать открытым, с подогревом воды.

2.9. Площадь озеленения участка школы и школы-интерната должна составлять 40—50% его площади.

Примечания: 1. В площадь зеленых насаждений должны включаться площади, занимаемые зелеными насаждениями учебно-опытной зоны, защитной зеленой полосой, живой изгородью, а также газонами и зелеными насаждениями спортивной зоны и зоны отдыха.

2. При примыкании земельных участков школ непосредственно к лесным и садовым массивам площадь озеленения участка допускается сокращать не более чем на 10%. Снижение процента озеленения допускается за счет исключения зеленой полосы по границе участка, примыкающей к лесу или саду.

3. Площадь озеленения земельных участков школ,

проектируемых для IVA климатического подрайона, должна быть не менее 50% общей площади участка.

2.10. Ширина зеленой полосы по границам земельного участка принимается не менее 1,5 м, а со стороны улицы — не менее 6 м. Расстояние от здания школы и школы-интерната до деревьев принимается не менее 10 м, а до кустарников — 5 м.

Посадка деревьев и кустарников с ядовитыми плодами на земельном участке школ и школ-интернатов не допускается. Вокруг зоны отдыха и спортивной зоны не допускается посадка колючих кустарников, а вокруг спортивной зоны также и плодовых деревьев.

2.11. Земельные участки школ и школ-ин-

тернатов предусматриваются огражденными по всему периметру, в том числе:

а) земельные участки, примыкающие к улицам и проездам, должны ограждаться железобетонными решетчатыми ограждениями или стальной сеткой высотой 1,2 м;

б) земельные участки внутри микрорайонов — живой изгородью высотой не менее 1,2 м.

2.12. На земельных участках школ и школ-интернатов должен предусматриваться отвод дождевых вод.

2.13. Ориентация окон помещений по сторонам горизонта в зданиях школ и школ-интернатов принимается согласно табл. 4.

Таблица 4

Ориентация окон помещений школ и школ-интернатов

Помещения	Климатические районы			
	I, II, III		IV	
	Ориентация			
	оптимальная	допускаемая	оптимальная	допускаемая
1. Классные помещения	Ю, В, ЮВ	Не более 25% на ЮЗ, З	Ю, ЮВ	Любая, кроме З, ЮЗ
2. Кабинеты и лаборатории (кроме указанных в пп. 3, 4 настоящей таблицы)	Ю, В, ЮВ	Не более 50% на остальные стороны	Ю, В, ЮВ	Любая, кроме З, ЮЗ
3. Кабинет черчения и изобразительных искусств	С, СВ, СЗ	Любая, кроме ЮВ и ЮЗ	С, СВ, СЗ	Любая, кроме З, ЮЗ
4. Лаборатории биологии	Ю	ЮВ, ЮЗ, В, З	Ю	В, ЮВ, ЮЗ, З
5. Спальные комнаты	Любая, кроме северной части горизонта от 310° до 50°			

Примечание. В III и IV климатических районах допускается ориентация не более 40% окон спальных комнат на западную сторону горизонта в пределах от 200 до 290°; при необходимости такой ориентации должны предусматриваться солнцезащитные устройства.

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ

3.1. Состав помещений зданий школ и школ-интернатов принимается с учетом следующих основных требований:

а) для I—IV классов всех школ и школ-интернатов должны предусматриваться классные помещения;

б) для V—VIII классов неполных средних школ и всех школ-интернатов — классные помещения и лаборатории;

в) для V—X (XI) классов средних школ и IX—X (XI) классов средних школ-интернатов — учебные кабинеты и лаборатории;

г) количество классов, учебных кабинетов и лабораторий определяется исходя из прове-

дения всех занятий в школах и в школах-интернатах в одну смену.

3.2. Состав и площади помещений, а также строительные объемы зданий принимаются согласно прил. 2—5.

Состав и площади помещений учебного тира, учебного гаража, учебного бассейна для плавания, хозяйственных помещений и сараев при школах и школах-интернатах принимаются согласно прил. 6—10.

3.3. Здания школ и школ-интернатов должны быть не более трех этажей; для строительства в стесненных условиях городской застройки или в других неблагоприятных условиях при наличии соответствующих обоснований здания школ допускается проектировать четырехэтажными.

3.4. Высота надземных этажей зданий школ и школ-интернатов должна быть 3,3 м (от пола до пола вышележащего этажа). Высота спортивного зала и актового зала-кино-аудитории принимается согласно требованиям пп. 3.17 и 3.24 настоящей главы.

Примечания: 1. Высота этажей спальных корпусов принимается 2,8 м; высота помещений этих корпусов от пола до потолка — не менее 2,5 м.

2. Высота этажей спальных корпусов, проектируемых для строительства в IА, IБ, IГ и IVА климатических подрайонах, принимается 3 м; высота помещений этих корпусов от пола до потолка — не менее 2,7 м.

3.5. Школы и школы-интернаты должны размещаться в одном централизованном или сблокированном здании.

Во всех климатических районах, кроме IА, IБ и IГ климатических подрайонов, допускается размещать школы и школы-интернаты в отдельных корпусах, соединенных отапливаемыми переходами.

В IV климатическом районе допускается размещать школы и школы интернаты в отдельных корпусах без соединения их переходами.

3.6. Помещения школ и школ-интернатов подразделяются на учебные, для трудового обучения, учебно-спортивные, помещения культурно-массового назначения, помещения для организации продленного дня (в школах), спальные помещения (в школах-интернатах), помещения общешкольного назначения (столовая, вспомогательные помещения, помещения административно-хозяйственные, медицинского обслуживания и др.).

3.7. Здания школ и школ-интернатов должны проектироваться с учетом объединения помещений в следующие секции и группы:

а) учебные секции для I—VIII классов неполной средней школы и всех школ-интернатов и I—IV классов средней школы в составе четырех, но не более шести классных помещений и соответствующих рекреационных помещений и санитарных узлов;

б) учебные кабинеты и лаборатории для V—X (XI) классов средней школы и IX—X (XI) классов средней школы-интерната и соответствующие рекреационные помещения и санитарные узлы;

в) помещения для трудового обучения;

г) учебно-спортивные помещения и помещения культурно-массового назначения;

д) помещения для организации продленного дня;

е) помещения столовой;

ж) вспомогательные помещения, помещения административно-хозяйственные, медицинского обслуживания и др.

В школах-интернатах, кроме того, должны предусматриваться секции спальных помещений в составе: спален для классов каждой возрастной группы, санитарных узлов, а также комнат для чистки одежды и обуви.

Примечания: 1. Допускается объединение санитарных узлов для двух учебных секций V—X(XI) классов, размещаемых на одном этаже.

2. В школах-интернатах для учащихся I—IV классов в учебные секции допускается включать комнаты для игр из расчета 0,5 м² на одного учащегося при соответствующем сокращении площади спальных помещений.

3. Учебные секции для I—IV классов должны быть обособленными.

4. Спальные комнаты, санитарные узлы (умывальные, уборные, душевые), раздевальные при душевых, а также при спортивных залах должны проектироваться отдельно для мальчиков и девочек.

3.8. Учебные секции, а также учебно-жилые блоки в школах-интернатах (сблокированные учебные и спальные секции для учащихся одной возрастной группы) не должны быть проходными для учащихся других возрастных групп.

УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

3.9. Площади учебных помещений должны приниматься согласно табл. 5.

Таблица 5

Площадь учебных помещений

Помещения	Площадь в м ²	Количество учащихся	
		в школах	в школах-интернатах
Классные помещения . Учебные кабинеты: родного языка, литературы, истории и обществоведения, математики, географии; класс пения и музыки	50	40	35
Лаборантские при кабинетах	50—66*	40	35
Учебные кабинеты иностранных языков	16	—	—
Уголок живой природы (IА, IБ, IГ климатические подрайоны)	32—50*	20	18
Кабинет технических средств обучения с инвентарной	32—50*	—	—
	66	40	35

Продолжение табл. 5

Помещения	Площадь в м ²	Количество учащихся	
		в школах	в школах- интерна- тах
Лаборатории физики и астрономии, химии, биологии; кабинет по черчению и изобразительным искусствам	66	40	35
Лаборантские помещения при лабораториях физики, химии и биологии	16	—	—
Военный кабинет и комната для хранения учебного оружия . . .	72	36	30

* Площади учебных помещений должны приниматься в зависимости от типа здания школы и школы-интерната согласно прил. 2 и 3.

Примечание. В зданиях каркасной конструкции допускается увеличивать площади классных помещений и учебных кабинетов до 54 м².

3.10. Размеры проходов и расстояний между оборудованием в учебных помещениях (рис. 1) должны приниматься в см:

P_1 — между рядами двухместных столов или парт, не менее	60;
P_1 — между рядами одноместных столов или парт, не менее	50;
P_2 — между рядами столов или парт и наружной продольной стеной, не менее	50;
P_3 — между рядами столов или парт и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены, не менее	50;
P_4 — между передними столами и демонстрационным столом, не менее	80;
P_1 — от классной доски до передних столов или парт всех рядов при трехрядной и для средних рядов при четырехрядной расстановке двухместных столов или парт, не менее	160—200*;

* В кабинетах площадью 66 м² размер P_1 принимать 200 см; в лабораториях этот размер принимается не менее 255 см.

P'_1 — от классной доски до передних двухместных столов или парт для крайних рядов при четырехрядной расстановке, не менее	215;
P_2 — от задних столов до задней стены (перегородки), не менее	65;
P_2 — от задних парт до задней стены (перегородки), не менее	5;
P_8 — от задних столов до шкафов, стоящих вдоль задней стены (перегородки), не менее	80;
P_3 — от задних парт до шкафов, стоящих вдоль задней стены (перегородки), не менее	50;
P_4 — между столом преподавателя и передней стеной (перегородкой), не менее	65;
P_5 — от демонстрационного стола до классной доски, не менее	100;
D_1 — между столами в ряду, не менее	50;
D_2 — между столом преподавателя и передними столами или партами учащихся, не менее	50;
$У$ — наибольшая удаленность последнего места учащегося от классной доски в учебном помещении	1000;
B — высота нижнего края классной доски над полом (в рабочем положении) для I—IV классов	75—80;
B — высота нижнего края классной доски над полом (в рабочем положении) для V—XI классов	80—90;

Примечания: 1. При устройстве входа в учебное помещение со стороны задних парт или столов размеры P_3 или P_2 (P_3) принимаются не менее 120 см.

2. В учебном помещении с задней стеной, являющейся наружной, размер P_2 принимается при оборудовании помещений столами 100 см, партами — 50 см.

3. Угол α принимается: в кабинетах площадью 50 м² — не менее 30°; в кабинетах площадью 66 м² и в лабораториях — не менее 35°.

4. В учебных помещениях в зависимости от типа проекционной аппаратуры и экрана в случае необходимости предусматривается зашторивание.

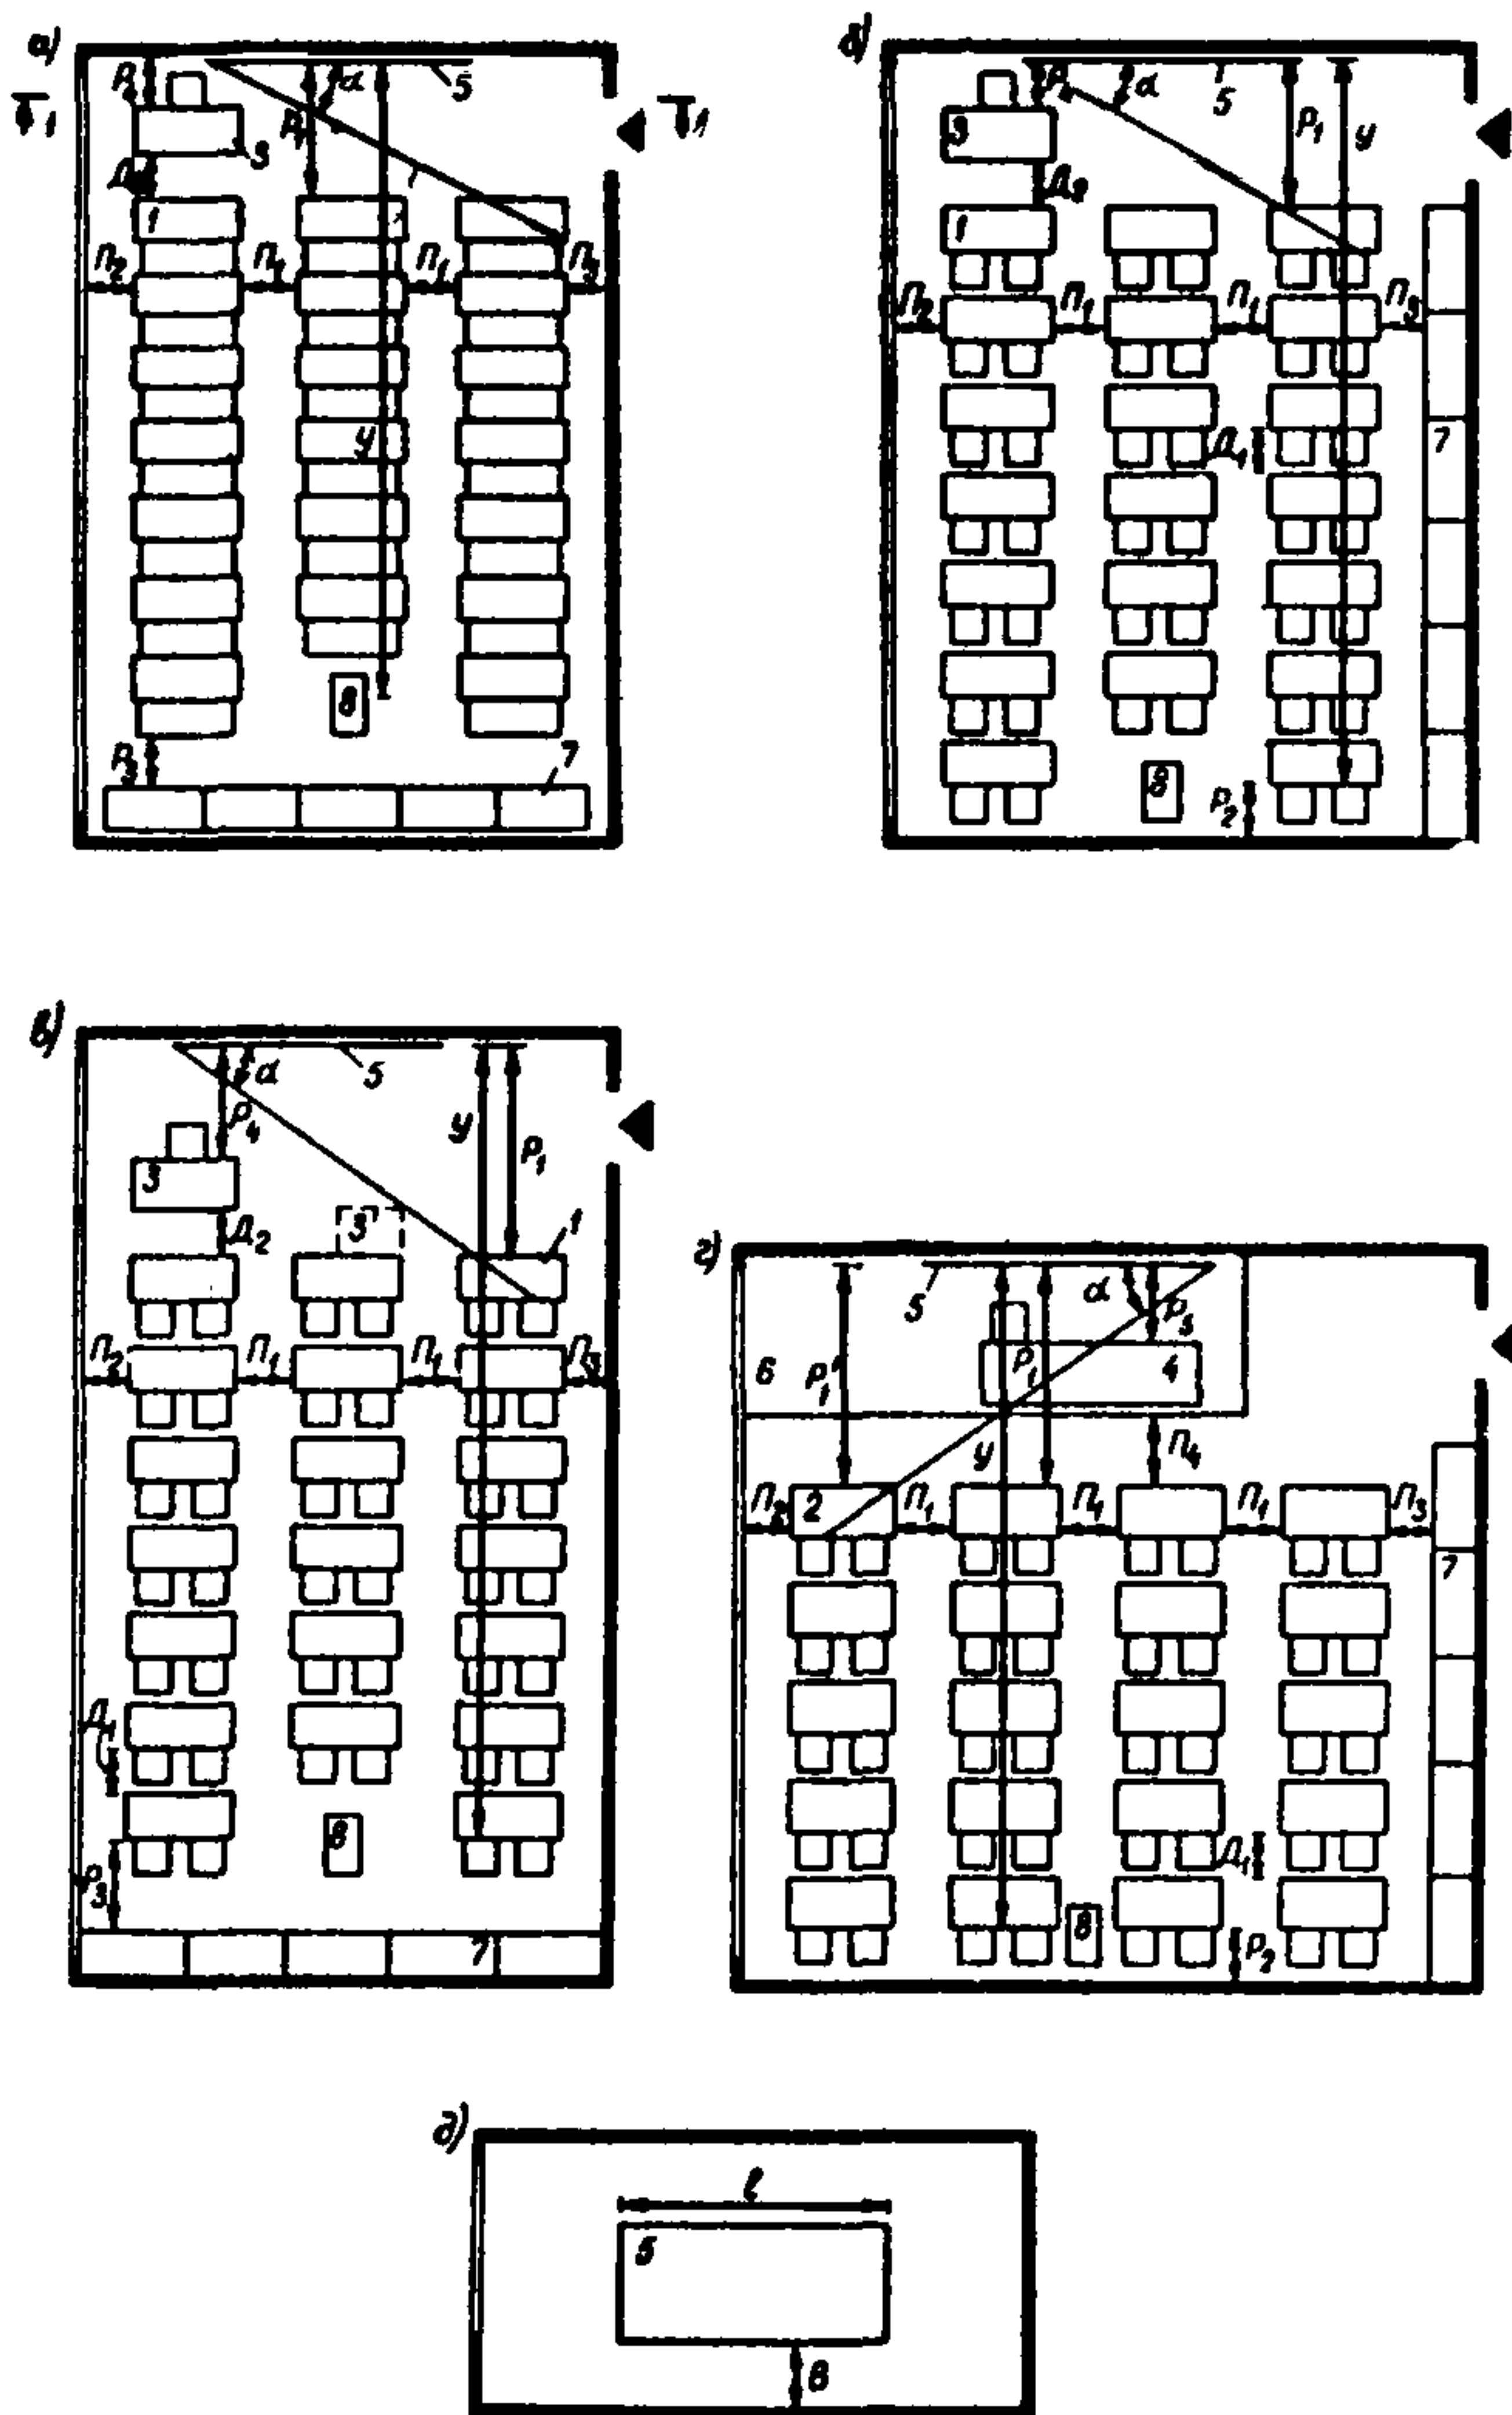


Рис. 1. Схемы планировок учебных помещений

а — учебное помещение (класс), пример с трехрядной расстановкой парт и шкафами у поперечной стены; б — учебное помещение (класс и кабинет), пример с трехрядной расстановкой столов и шкафами у продольной стены; в — учебное помещение (кабинет), пример с трехрядной расстановкой столов и шкафами у поперечной стены; г — учебное помещение с демонстрационным столом, пример; д — вид по 1-1; 1, 2 — парты, ученические столы двухместные со стульями; 3 — стол учителя со стулом; 3' — приставка с кодоскопом; 4 — стол демонстрационный со стулом учителя; 5 — классная доска (l=3 м); 6 — помост; 7 — блок секционных шкафов-стеллажей; 8 — место для установки проектора

3.11. Учебные помещения не допускается размещать в подвальных и цокольных этажах.

3.12. Учебные помещения следует изолировать от помещений, являющихся источниками распространения шума и запахов (мастерские, спортивные и актовые залы — киноаудитории, столовые и др.).

3.13. Входы в учебные помещения должны предусматриваться со стороны передних столов или парт.

Количество учебных помещений с входами со стороны задних столов или парт не должно превышать 25% общего количества учебных помещений.

3.14. Лаборантские должны располагаться смежно с соответствующими лабораториями и соединяться с ними дверями. Между лабораторией и лаборантской химии должен предусматриваться встроенный вытяжной шкаф с возможностью работы в нем из лаборатории и из лаборантской.

Лаборантская при лаборатории химии должна располагаться со стороны классной доски. Из лаборантской химии предусматривается второй выход в коридор, рекреационные или в другие смежные помещения.

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ

3.15. Площади помещений для трудового обучения должны приниматься согласно табл. 6.

Таблица 6

Площадь помещений для трудового обучения

Помещения	Площадь в м ²	Количество учащихся	
		в школах	в школах-интернатах
1. Учебные мастерские для мальчиков IV—VIII классов:			
по обработке металла	66	20	18
по обработке древесины	66	20	18
2. Инструментальная — комната мастера	16	—	—
3. Комбинированная мастерская для мальчиков IV—VIII классов по обработке металла, древесины и другим видам труда	66—82*	20	18
4. Кабинет обслуживающих видов труда по обработке тканей и кулинарии для девочек IV—VIII классов	32—66*	20	18
5. Мастерская для практикумов IX—X (XI) классов с лаборантской	66—82*	18	15

* Площади помещений принимаются в зависимости от типа здания школы и школы-интерната согласно прил. 2 и 3.

3.16. Помещения для трудового обучения должны располагаться на первом этаже и размещаться в торцах зданий, причем из мастерской по обработке древесины необходимо предусматривать дополнительный выход непосредственно наружу или через коридор, примыкающий к мастерским, в который нет выхода из классов, кабинетов и лабораторий. Помещения для трудового обучения допускается располагать в цокольном этаже с обязательным естественным освещением в соответствии с п. 4.2 настоящей главы. При размещении мастерской по обработке древесины в цоколь-

ном этаже выход из нее наружу должен быть обособленным.

Учебные мастерские при наличии обособлений допускается размещать в отдельном здании; в этом случае при мастерских должны предусматриваться гардеробная и санитарные узлы.

УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

3.17. Размеры и площади учебно-спортивных помещений должны приниматься согласно табл. 7.

Таблица 7

Размеры и площадь учебно-спортивных помещений

Помещения	Площадь в м ²	Размеры в м			Количество мест или санитарных приборов в помещении
		длина	ширина	высота	
1. Спортивные залы	144*	12	12	3	40
	162*	18	9	5,4	40
	288*	24	12	6	40
	450*	30	15	6	40
2. Снарядная	12—24*	В зависимости от габаритов снарядов		2,4	—
3. Комната инструктора и хранения мелкого спортивного инвентаря	8—12*	Не нормируются		2,4	—
4. Раздевальные две	16 (каждая)	То же		2,4	40
5. Душевые две	3 (каждая)	»		2,4	2 душевые сетки
6. Уборные две	2 (каждая)	»		2,4	1 унитаз и 1 умывальник

* Размеры залов и площади помещений принимаются в зависимости от типа здания школы (см. прил. 2).

Примечания: 1. Помещения раздевальных для зала размером 12×12 м принимаются два по 12 м².
2. В ограждающих несущих конструкциях спортивного зала должны предусматриваться закладные детали и приспособления для крепления оборудования.

3.18. Спортивные залы размещаются на первом этаже изолированно от учебных секций и секций спальных помещений. Предусматривать проходы в учебно-спортивные помещения через учебные и спальные секции не допускается.

3.19. Снарядная должна соединяться со спортивным залом через дверь или открытый проем шириной не менее 2 м и высотой не менее 2,2 м. Длина снарядной для хранения гимнастического бревна должна предусматриваться не менее 5 м. Пол снарядной должен быть в одном уровне с полом спортивного зала (без порога).

Из снарядной или спортивного зала предусматривается выход на земельный участок (для выноса снарядов и эвакуации учащихся).

3.20. Вход в спортивный зал из раздевальных предусматривается непосредственно или через обособленный коридор.

3.21. Ширина прохода между стеной (перегородкой) и скамьями в раздевальных принимается не менее 1 м, а проход между противостоящими скамьями — не менее 1,2 м. В раздевальных перед дверями при необходимости должны предусматриваться щиты — экраны высотой от пола 1,75 м, не доходящие до пола на 0,2 м.

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

3.22. Для организации продленного дня для части учащихся в школах должны предусматриваться помещения из расчета 20% от общего количества учащихся I—IV классов и 10% учащихся V—VII классов.

ПОМЕЩЕНИЯ КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.23. Площади актового зала-киноаудитории и подсобных помещений должны приниматься согласно табл. 8.

Таблица 8

Площадь актового зала-киноаудитории и помещений при нем

Помещения	Площадь в м ²	Количество мест
Актовый зал-киноаудитория	0,6 на одно зрительское место	В актовом зале-киноаудитории должно приниматься: в школах 20—25% общего количества учащихся, а в школах-интернатах — 50% общего количества учащихся. Количество мест в зале должно приниматься кратным вместимости классов
Эстрада	27—36*	—
Киноаппаратная с перемоточной и тамбуром	27	—
Инвентарная	6—12*	—

* Площадь помещений принимается в зависимости от типа здания школ (см. прил. 2).

Примечания: 1. Актовый зал-киноаудитория в зависимости от типа здания школ должен проектироваться с учетом использования его в качестве учебной аудитории для занятий по музыке и пению.

2. При количестве мест в актовом зале-киноаудитории менее 100 допускается принимать его площадь 0,8 м² на одно место.

3.24. Актовые залы-киноаудитории проектируются с учетом возможности демонстрации кинофильмов и постановки самодеятельных спектаклей.

Высота актовых залов-киноаудиторий принимается по технологическим требованиям.

Примечание. В актовых залах-киноаудиториях предусматриваются устройства для зашторивания окон.

3.25. Глубина эстрады принимается не менее 3 м, пол эстрады предусматривается выше пола зала на 0,9 м.

Примечание. При проектировании актового зала-киноаудитории предусматривается использование общих коридоров, переходов и рекреационных помещений в качестве кулуаров (фойе).

3.26. Библиотека зонирована на читальный зал и книгохранилище с соотношением площадей 2:1.

3.27. Стеллажи для книг и читальные столы в библиотеке размещаются перпендикулярно стене с оконными проемами. Расстояние между стеллажами принимается не менее 0,9 м; допускается непосредственное примыкание стеллажей к стенам, простенкам и перегородкам.

Расстояние между столами на одно-два места при одностороннем размещении читателей за столами и наличии проходов у обих торцов стола принимается не менее 0,5 м; между столами на три и более человек или на два человека с проходом только с одного торца стола — не менее 0,7 м; при двустороннем размещении читателей за столами эти расстояния соответственно принимаются не менее 1 и 1,3 м. Проходы между рядами столов принимаются не менее 0,6 м.

СТОЛОВЫЕ И БУФЕТЫ

3.28. В школах с количеством 320 учащихся и более, а также в школах-интернатах предусматриваются столовые; в школе на 192 учащихся — буфет.

3.29. Площадь и вместимость обеденных залов принимается согласно табл. 9.

Таблица 9

Площадь и вместимость обеденных залов

Количество мест в обеденном зале	Площадь в м ² на одно место в зале	Расчет вместимости зала
От 60 до 80 мест	0,75	В школах-интернатах исходя из посадки учащихся в две очереди
От 80 и более мест	0,65	В школах — в четыре очереди

3.30. Столовые размещаются на первом этаже.

Примечания: 1. Столовые допускается размещать в цокольных этажах, заглубленных не более чем на 1,5 м от уровня тротуара или отстойки, при обеспечении этих помещений естественным освещением в соответствии с требованиями п. 4.2 настоящей главы и при отметках пола не менее чем на 1 м выше наивысшего уровня грунтовых вод.

2. Складские помещения столовых, а также бытовые помещения для персонала при обеспечении последних вентиляцией с механическим побуждением допускается размещать в подвальных этажах с отметкой пола не менее чем на 1 м выше наивысшего уровня грунтовых вод. Из подвала должен быть предусмотрен отдельный выход наружу.

3. Из производственных помещений столовых должен предусматриваться отдельный выход наружу.

3.31. Размеры проходов и расстояния между столами и стенами в обеденных залах столовых и буфетах, а также размеры столов,

Таблица 10

Размеры проходов в см в обеденном зале

Показатели	Столы		
	длинные	квадратные	круглые
P_1 — проход между столами и раздаточными или приемным окном (дверью), не менее . . .	200	150	160
P_2 — проход между рядами столов (главный проход), не менее	100	100	120
P_3 — то же	150	—	—
P_4 — проход между столами (второстепенный проход), не менее	100	40	60
P_5 — то же	70	—	—
P_6 — проход между столами и стеной (перегородкой), не менее	70	40	50
P_7 — то же	70	—	—
R_1 — расстояние между столами и стеной (перегородкой), не менее	—	20	30
R_2 — расстояние между столами, не менее	—	20	40
D — диагональ квадратного или диаметр круглого стола, не более	—	105	85

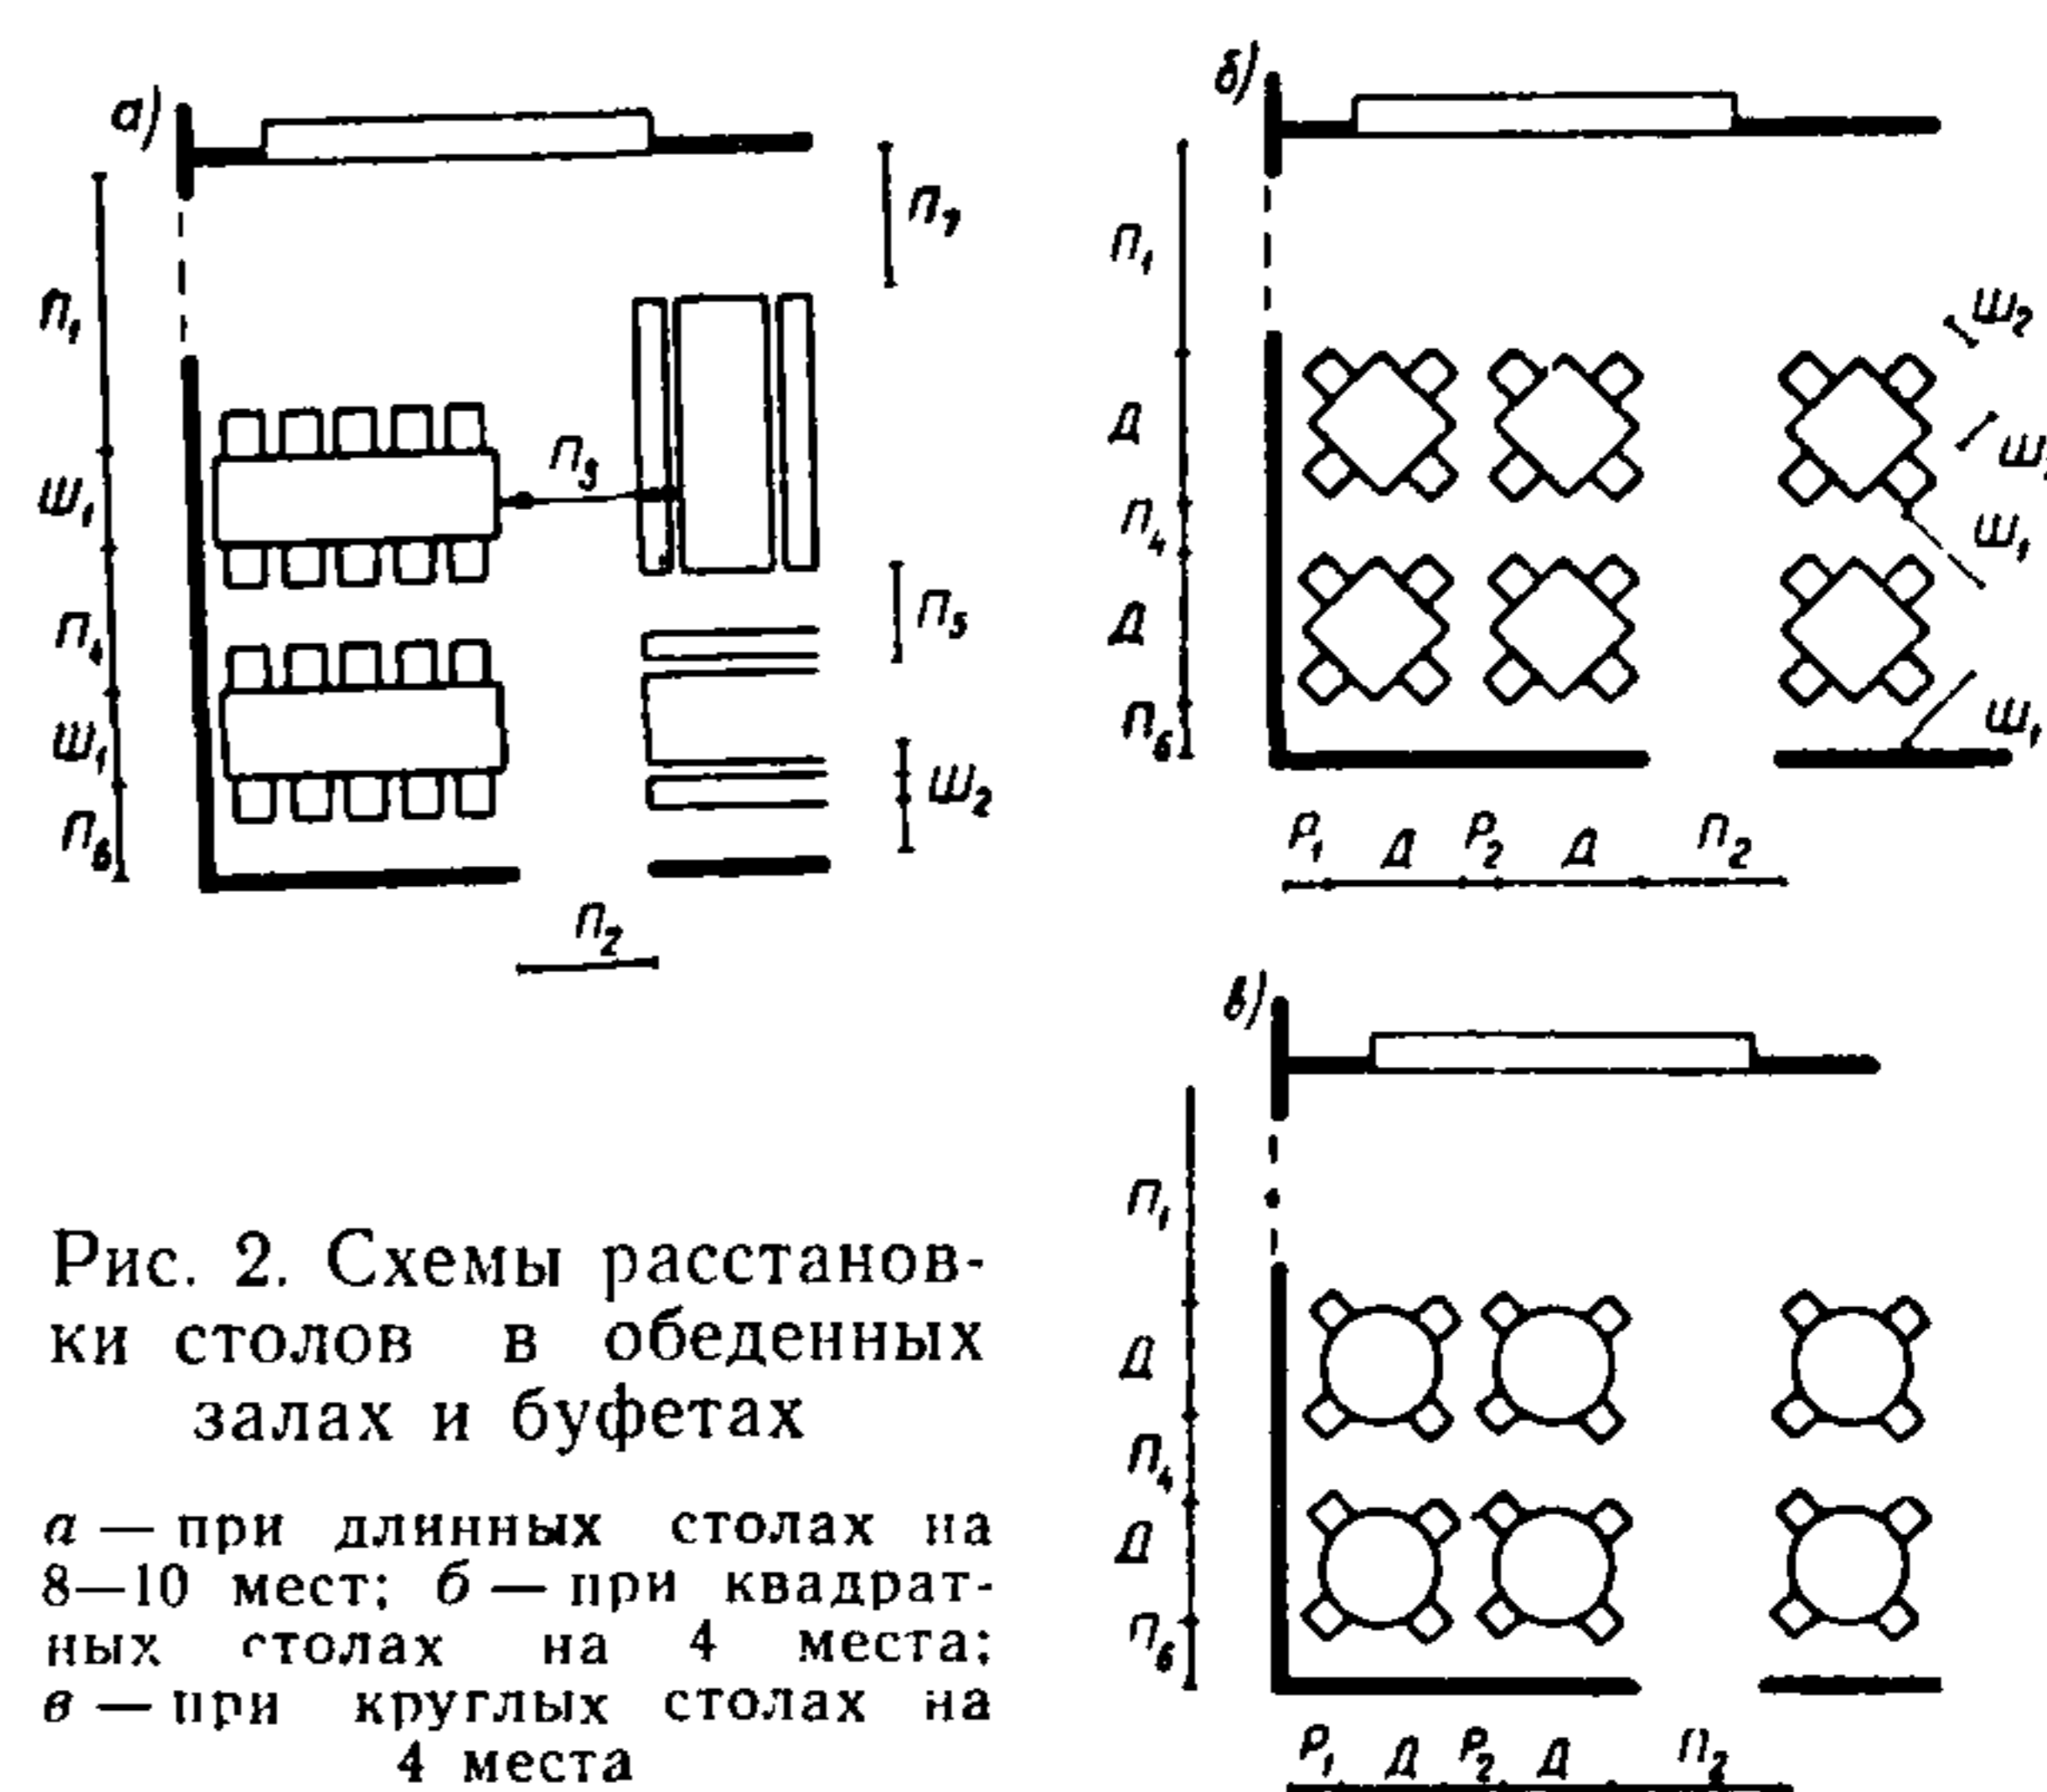


Рис. 2. Схемы расстановки столов в обеденных залах и буфетах

а — при длинных столах на 8—10 мест; б — при квадратных столах на 4 места; в — при круглых столах на 4 места

Продолжение табл. 10

Показатели	Столы		
	длинные	квадратные	круглые
$Ш_1$ — ширина стола, в пределах	65—70	70—85	—
$Ш_2$ — ширина табуретки (скамейки)	25—30	30	30

устанавливаемых в них (рис. 2), должны приниматься по табл. 10.

3.32. Умывальники в столовых и буфетах должны предусматриваться из расчета один кран или 0,6 м желобкового умывальника на 20 мест в обеденном зале. Умывальники должны размещаться в расширенных до 3,5—4 м светлых проходах или коридорах, ведущих в зал.

3.33. Производственные помещения столовых и буфетов проектируются с учетом размещения в них комплекта электрифицированного технологического оборудования.

При соответствующих обоснованиях допускается применение кухонных плит, работающих на твердом или жидком топливе.

3.34. Для персонала столовой предусматривается душ на одну сетку с кабиной для переодевания и уборная на один унитаз с одним умывальником в шлюзе.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

3.35. Площадь рекреационных помещений, комнат для отдыха и приготовления уроков, а также гостиных принимается согласно табл. 11.

Таблица 11
Площадь рекреационных помещений, комнат для отдыха и приготовления уроков и гостиных

Помещения	Площадь в м ² на одного учащегося
1. Рекреационные помещения в зданиях школ, проектируемых для строительства в климатических районах и подрайонах:	
а) IА, IБ, IГ климатических подрайонах	0,75
б) I климатическом районе (за исключением IА, IБ и IГ климатических подрайонов), II и III климатических районах	0,6
в) IV климатическом районе	0,42
2. Комнаты для отдыха и приготовления уроков в интернатах при школах	1,25 (для 50% общего количества учащихся, проживающих в интернате)
3. Гостиные в школах-интернатах	0,1, но не менее 16

Примечания: 1. Площадь рекреационных помещений в зданиях начальных школ на 40 и 80 учащихся должна приниматься из расчета 0,75 м² на одного учащегося во всех климатических районах.
2. В IV климатическом районе на земельных участках школ должны предусматриваться рекреационные площадки под навесом или площадки, защищенные ширококронными деревьями из расчета 0,18 м² на одного учащегося.

3.36. Ширина рекреационных помещений должна приниматься не менее 2,8 м. Ширина рекреационных помещений, примыкающих к классам (кроме классов в школах, проектируемых для строительства в IV климатическом районе), — не менее 4 м.

Ширина коридоров, примыкающих к учебным помещениям, должна быть не менее 1,8 м, остальных коридоров — не менее 1,2 м.

СПАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

3.37. Площади спальных комнат в школах-интернатах и в интернатах при школах должны приниматься из расчета 4 м² на одно спальное место.

Под спальными комнатами не допускается размещать мастерские, а также помещения с оборудованием, работающим на газе.

3.38. Спальные комнаты должны проекти-

роваться вместимостью на 8—10 мест для учащихся I—IV классов и на 4—6 мест для учащихся V—X (XI) классов.

3.39. Расстояния между кроватями в спальнях комнатах должны приниматься не менее в см:

длинными сторонами кроватей — 50;
изголовьями кроватей — 20;
рядами кроватей — 100.

Расстояние между кроватью и наружной стеной должно приниматься не менее 60 см.

Примечание. Расстояние между кроватью и наружной стеной в спальнях комнатах школ-интернатов и интернатов, проектируемых для строительства в IА, IБ и IГ климатических подрайонах, должно приниматься не менее 100 см.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

3.40. Площади вестибюля, гардеробной, сушилки для одежды, комнаты для чистки одежды и обуви должны приниматься согласно табл. 12.

Таблица 12

Площадь вестибюля, гардеробной, сушилки для одежды, комнаты для чистки одежды и обуви

Помещения	Площадь в м ² на одного учащегося	
	в школах	в школах-интернатах и интернатах при школах
Вестибюль	0,1	0,1
Гардеробная	0,15	} 0,2
Сушилка для одежды (с водяным отоплением)	—	
Комната для чистки одежды и обуви	—	0,1

Примечание. В школах-интернатах и интернатах при школах, проектируемых для строительства в IА, IБ и IГ климатических подрайонах, площадь вестибюля и гардеробной с сушилкой для одежды должна приниматься из расчета 0,35 м² на одного учащегося.

3.41. Гардеробные для преподавателей должны предусматриваться из расчета два места на каждый класс.

3.42. Ширина проходов между открытыми вешалками в гардеробных должна приниматься не менее 1,5 м в осях, а расстояние от торцов вешалок до противоположной стены — не менее 2 м, между торцами параллельных рядов вешалок — не менее 3 м.

Количество крючков на 1 м вешалок в гардеробных и шкафах должно приниматься из расчета 10 крючков на вешалках для учащихся и 7 крючков на вешалках для преподавателей, причем в гардеробных, совмещенных с сушилками, расчетное количество крючков должно быть уменьшено вдвое.

3.43. Глубина встроенных гардеробных шкафов в школах-интернатах и интернатах при школах принимается не менее 0,45 м. Высота шкафов в чистоте принимается не менее 1,6 м. В шкафах предусматриваются устройства для проветривания и просушки одежды, головных уборов и обуви.

3.44. В вестибюлях зданий школ, проектируемых для строительства в IA, IB и IG климатических подрайонах, проектируются тамбуры с тремя дверями; в I климатическом районе (за исключением IA, IB и IG климатических подрайонов), II и III климатических районах — с двумя дверями; в IV климатическом районе — с одной дверью.

3.45. Кладовые для хранения сезонной одежды, белья, обуви, а также кладовую для хранения спортивного инвентаря допускается располагать в подвальных помещениях с отметкой пола не менее чем на 1 м выше наивысшего уровня грунтовых вод.

МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ

3.46. Кабинеты врачей и процедурная в школах-интернатах проектируются смежными, и их сообщение предусматривается как с группой спальных помещений, так и с другими помещениями медицинского пункта; эти помещения должны быть изолированы от помещений, являющихся источником шума. Остальные помещения медицинского пункта не должны иметь непосредственного сообщения с помещениями спального корпуса.

3.47. Из медицинского пункта должен быть самостоятельный выход наружу.

3.48. В кабинете зубного врача предусматривается вытяжной шкаф.

САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ

3.49. Нормы площади и количество санитарных приборов в уборных и умывальных зданиях школ, школ-интернатов и интернатов при школах должны приниматься согласно табл. 13.

Нормы площади и количество санитарных приборов в душевых школ-интернатов должны приниматься согласно табл. 14.

Таблица 13

Нормы площади и количество санитарных приборов в уборных и умывальных зданиях школ, школ-интернатов и интернатов при школах

Помещения	Измеритель	Площадь в м ²	Количество санитарных приборов
А. В зданиях школ и учебных корпусах школ-интернатов			
1. Уборные и умывальные для учащихся:			
а) девочек	Один учащийся	0,1	1 унитаз на 30 девочек; 1 умывальник на 60 девочек
б) мальчиков	То же	0,1	1 унитаз на 40 мальчиков; 1 писсуар на 40 мальчиков; 1 умывальник на 60 мальчиков
2. Уборные и умывальные персонала (индивидуальные)	Один санитарный узел	2	1 унитаз и 1 умывальник
3. Кабина личной гигиены женщин (для персонала)	Одна кабина	3	1 гигиенический душ, 1 унитаз и 1 умывальник

Продолжение табл. 13

Помещения	Измеритель	Площадь в м ²	Количество санитарных приборов
4. Уборные и умывальные при актовом зале-киноаудитории в школе: а) женские	Один санитарный узел: с одним унитазом с двумя унитазами	2,5 4	1 унитаз и 1 умывальник для залов с количеством до 160 мест включительно; 2 унитаза и 1 умывальник для залов с количеством мест более 160
б) мужские	Один санитарный узел	3,5	1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник
Б. В интернатах при школах, в спальнях корпусах или в спальнях секциях школ-интернатов			
5. Уборные и умывальные для учащихся	Одно спальное место	0,35	1 унитаз на 15 девочек; 1 умывальник на 8 девочек; 1 ножная ванна на 12 девочек; 1 унитаз на 20 мальчиков; 1 писсуар на 20 мальчиков; 1 умывальник на 8 мальчиков; 1 ножная ванна на 12 мальчиков
6. Кабины личной гигиены девочек	Одна кабина	3	1 гигиенический душ, 1 унитаз и 1 умывальник на кабину; 1 кабина на 70 девочек
7. Уборные и умывальные персонала (индивидуальные)	Один санитарный узел	2	1 унитаз и 1 умывальник

Примечания: 1. Площади помещений уборных и умывальных при спортивных залах и столовых и количество размещенных в них санитарных приборов должны удовлетворять требованиям пп. 3.17; 3.32; 3.34 настоящей главы.

2. При учебно-жилых блоках школ-интернатов уборные и умывальные для учащихся должны проектироваться едиными для учебных и спальных помещений по нормам для спальных корпусов.

3. Допускается не предусматривать уборные и умывальные для персонала при условии, если расстояние от наиболее удаленного учебного помещения до санитарного узла при актовом зале-киноаудитории не будет превышать 100 м.

4. В санитарных узлах для учащихся при каждой учебной и спальной секции или при каждом учебно-жилом блоке должны предусматриваться встроенные шкафы для уборочного инвентаря (по 0,8 м² площади на шкаф).

Таблица 14

Нормы площади и количество санитарных приборов в душевых школ-интернатов

Помещения	Измеритель	Площадь в м ²	Количество санитарных приборов и мест для раздевания
Душевые кабины с ванной	Одна кабина с проходом	1,6	1 душевая сетка на 18 спальных мест
	Одно место для ванны	2,5	1 ванна на душевую
Раздевальная	Одно место	0,8	2 места на одну душевую сетку (по 0,5 м длины скамейки на место)
Уборные	Одна уборная	2	1 унитаз и 1 умывальник в шлюзе при уборной

3.50. Унитазы в уборных для учащихся должны размещаться в открытых кабинах. Кабины должны быть отделены перегородками — экранами высотой не менее 1,75 м (от пола), не доходящими до пола на 0,2 м. Размер кабин должен приниматься 0,8×1 м. Од-

на из кабин уборных для девочек должна предусматриваться с дверью.

Проход между кабинами уборных и противоположной стеной должен приниматься не менее в м:

при отсутствии писсуаров — 1,1;
при наличии писсуаров — 1,8.

3.51. Расстояния между кранами индивидуальных умывальников должны быть не менее 0,6 м, между кранами общего умывальника — 0,55 м.

Высота установки раковин умывальников над полом должна приниматься 0,6 м для учащихся I—IV классов и 0,7 м для учащихся V—X (XI) классов.

Проход между умывальниками и стеной должен приниматься не менее 1,1 м, между двумя рядами умывальников — не менее 1,6 м.

Примечание. Умывальник с количеством кранов не более четырех допускается размещать в шлюзах при уборных.

3.52. Уборные и умывальные для учащихся в двухэтажных зданиях школ допускается размещать только на первом этаже.

3.53. Входы в уборные и умывальные для учащихся не допускается предусматривать из лестничных клеток и размещать непосредственно против входов в учебные и спальные помещения.

3.54. Душевые кабины должны предусматриваться размером в плане 0,85×0,85 м.

Проход между рядами душевых кабин, а также между ванной и рядом душевых кабин должен быть не менее 1,2 м, а между рядом кабин или ванной и стеной (перегородкой) — не менее 0,8 м.

4. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

4.1. В помещениях зданий школ и школ-интернатов должно предусматриваться непосредственное естественное освещение.

Примечания: 1. Допускается освещение вторым светом коридоров, не являющихся рекреационными помещениями, умывальных школ и учебных корпусов школ-интернатов, а также раздевальных при спортивных залах.

Освещение коридоров через помещения мастерских, лабораторий химии, кладовых, лаборантских не допускается.

2. Допускается освещение только искусственным светом помещений кладовых и охлаждаемых камер при кухне, гардеробной, бельевой, санитарного узла и душевой для персонала столовых, коридоров столовых, хозяйственных и инвентарных, кладовых, комнат для хранения учебного оружия, радиоузлов и дикторских, уборных для персонала и уборных при актовом зале, киноаудиториях, снарядных, душевых, а также уборных при спортивных залах и медицинских пунктах.

4.2. Нормируемое значение коэффициентов естественного освещения (к. е. о.) для

помещений школ, школ-интернатов и интернатов при школах должно приниматься согласно требованиям главы СНиП «Естественное освещение. Нормы проектирования».

4.3. Основной поток света в учебных помещениях должен предусматриваться с левой стороны от учащегося.

Примечание. Допускается предусматривать дополнительные световые проемы справа и сзади учащихся, а также дополнительный верхний свет. Световые проемы в стене, на которой расположена классная доска, не допускаются.

4.4. Оборудование проемов окон учебных помещений, помещений для трудового обучения и спортивных залов солнцезащитными устройствами должно предусматриваться в школах и школах-интернатах, проектируемых для строительства во II, III и IV климатических районах, при необходимости устранения слепящего действия от прямой или отраженной блескости и перегрева при инсоляции. В спальных помещениях школ-интернатов и интернатов при школах, проектируемых для строительства в I климатическом районе, должны предусматриваться устройства для защиты от света во время полярного дня.

4.5. Коэффициенты отражения ограждающих поверхностей и мебели в учебных помещениях и помещениях для трудового обучения должны приниматься не менее:

потолков и оконных переплетов — 0,7;
верхних частей стен — 0,6;
дверей — 0,7;
панелей стен — 0,5;
полов — 0,25;
мебели — 0,35.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1. Наибольшее количество людей, одновременно пребывающих на этаже в зданиях школ и школ-интернатов, при расчете ширины путей эвакуации должно определяться исходя из вместимости учебных помещений, помещений для трудового обучения и спальных помещений, а также спортивного зала и актового зала-киноаудитории, находящихся на данном этаже.

5.2. Наименьшая степень огнестойкости зданий школ, школ-интернатов и интернатов при школах в зависимости от их этажности должна приниматься согласно табл. 15.

Таблица 15

Наименьшая степень огнестойкости зданий школ, школ-интернатов и интернатов при школах в зависимости от их этажности

Здания	Степень огнестойкости	Наибольшее количество учащихся или мест
Здания школ и учебные корпуса школ-интернатов жностью:		
1	V	320 учащихся
1—4	III	1600 »
1—4	II	Не нормируется
Спальные корпуса школ-интернатов и интернатов при школах этажностью:		
1	V	80 мест
1	III	280 мест
2—3	III	200 »
4	II	Не нормируется

Примечания: 1. Ограждающие конструкции переходов, соединяющих учебные и спальные корпуса школ и школ-интернатов, должны предусматриваться несгораемыми.

2. Внутренние поверхности ограждающих конструкций зданий школ и спальных корпусов школ-интернатов, а также интернатов при школах V степени огнестойкости должны быть защищены от возгорания штукатуркой.

3. К зданиям школ и школ-интернатов III, IV и V степени огнестойкости пристраивать вплотную спальные корпуса не допускается.

4. Спальные корпуса вместимостью не более чем на 120 спальных мест и здания школ не более чем на 320 учащихся допускается проектировать деревянными рублеными и брусчатыми V степени огнестойкости высотой не более двух этажей со стенами и перегородками, защищенными изнутри от возгорания штукатуркой.

5. Перекрытия над подвальными помещениями зданий школ и школ-интернатов IV и V степени огнестойкости должны приниматься трудносгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

6. Чердачные перекрытия над спортивными, обеденными и актовыми залами-киноаудиториями зданий школ и школ-интернатов, II степени огнестойкости допускается принимать трудносгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

7. При объединении начальной школы в одном здании с детскими яслями-садами степень огнестойкости здания должна приниматься в соответствии с п. 4.1 гл. СНиП по проектированию детских яслей-садов.

5.3. Перекрытия под обеденными и актовыми залами-киноаудиториями и кухнями столовых, располагаемых во втором этаже и выше зданий школ и школ-интернатов III степе-

ни огнестойкости, должны приниматься несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 1 ч.

5.4. Перекрытия над помещениями котельных и складов топлива, размещаемых в подвальных и цокольных этажах зданий школ и школ-интернатов, должны приниматься несгораемыми с пределом огнестойкости не менее 1 ч.

5.5. Дверные полотна в проемах стен между мастерской по обработке древесины и эвакуационными коридорами должны приниматься с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.

5.6. Актовые залы-киноаудитории в зданиях школ и школ-интернатов III степени огнестойкости допускается размещать не выше второго этажа.

5.7. Расстояние от наиболее удаленной точки пола спортивных залов до дверей, ведущих к эвакуационному выходу, должно приниматься не более 27 м.

5.8. Размещение в подвальных этажах зданий школ, школ-интернатов и интернатов при школах складов сгораемых материалов, за исключением кладовых для белья, одежды, обуви и спортивного инвентаря, не допускается. Размещение лыжехранилищ непосредственно под спальными помещениями не допускается.

Выход из подвальных этажей, где размещаются кладовые для белья, одежды, обуви и спортивного инвентаря, должен предусматриваться непосредственно наружу.

При размещении в подвальных и цокольных этажах спальных корпусов гардеробных для верхней одежды учащихся и персонала должны предусматриваться непосредственные выходы из этих этажей на первый этаж, минуя основные лестничные клетки.

5.9. Печное отопление зданий школ, школ-интернатов и интернатов при школах не допускается (кроме одноэтажных зданий сельских школ с количеством учащихся не более 80).

Огневые сушилки для одежды не допускаются.

6. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

6.1. Здания школ, школ-интернатов и интернатов при школах должны быть оборудованы центральным отоплением, вентиляцией, водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

6.2. Отопление и вентиляция должны проектироваться в соответствии с требованиями главы СНиП по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха.

6.3. Вентиляция учебных помещений должна осуществляться организованным притоком подогретого наружного воздуха в количестве не менее $16 \text{ м}^3/\text{ч}$ на одного учащегося.

Допускается применение децентрализованного притока неподогретого наружного воздуха при обеспечении установленных величин нормируемых параметров внутреннего воздуха.

6.4. Непосредственно из учебных помещений (классов, лабораторий, учебных кабинетов) должна предусматриваться естественная вытяжная вентиляция в размере однократного обмена в 1 ч.

Удаление остального объема воздуха должно осуществляться через рекреационные помещения с последующей вытяжкой из санитарных узлов и через вытяжные шкафы лабораторий химии.

6.5. Независимые системы вытяжной вен-

тиляции должны предусматриваться для классов и учебных кабинетов, лабораторий, актовых залов-киноаудиторий, спортивных залов, мастерских, помещений столовой, медпункта и киноаппаратного комплекса.

6.6. Рециркуляция воздуха в системах приточной вентиляции учебных помещений не допускается.

При применении для учебных помещений автоматизированных систем воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, допускается использование системы рециркуляции в неучебное время при условии ее блокировки с автоматической пожарной сигнализацией.

6.7. Двойные samozакрывающиеся двери с тамбуром между ними для предотвращения перетекания воздуха должны предусматриваться в местах примыкания малоэтажных корпусов зданий школ к многоэтажным; в малоэтажных корпусах должна предусматриваться вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

6.8. Расчетная температура воздуха и нормы воздухообмена в помещениях должны приниматься согласно табл. 16.

Таблица 16
Расчетная температура воздуха и кратности воздухообмена в основных помещениях

Помещения	Расчетная температура воздуха в °С			Кратность обмена воздуха в 1 ч	
	IA, IB и IC климатические подрайоны	II, III климатические районы и IB и ID климатические подрайоны	IV климатический район	приток	вытяжка
1. Классы, кабинеты, лаборатории	21*	18*	17	См. п. 6.3	
2. Мастерские по обработке металла и древесины	18	16	16	20 м ³ на 1 чел.	
3. Спортивный зал	17	15	15	80 м ³ на 1 чел.	
4. Спальные комнаты	18*	16*	16	—	1,5
5. Актный зал-киноаудитория и кабинет технических средств обучения	20	18	17	20 м ³ на 1 чел.	
6. Рекреационные помещения	18	16	16	—	—
7. Учительская	21	18	17	—	1,5
8. Библиотека, кабинеты администрации, комнаты общественных организаций	21	18	17	—	1
9. Кабинет врача (медицинская комната)	23	22	21	—	1,5
10. Раздевальные при спортивном зале	22	20	19	—	1,5
11. Душевые	25	25	25	—	5
12. Раздевальные при душевых	23	22	20	В объеме вытяжки из душевых	
13. Уборные	21	18	17	50 м ³ на 1 унитаз и 25 м ³ на 1 писсуар	

Продолжение табл. 16

Помещения	Расчетная температура воздуха в °С			Кратность обмена воздуха в 1 ч	
	IA, IB и IC климатические под-районы	II, III климатические районы и IV и ID климатические подрайоны	IV климатический район	приток	вытяжка
14. Умывальные в отдельном помещении	23	22	20	—	1
15. Комнаты для чистки одежды и обуви	20	18	17	—	3
16. Гардеробные и кладовые одежды и обуви	19	16	16	—	1,5
17. Вестибюль	19	16	16	2,0	—
18. Столовая	В соответствии с требованиями главы СНиП «Предприятия общественного питания. Нормы проектирования».			См. примеч. 6	
19. Киноаппаратная и перемоточная	По главе СНиП «Кинотеатры. Нормы проектирования».				

* Для угловых помещений расчетная температура воздуха должна приниматься на один градус выше. Для угловых помещений первого этажа с полами, уложенными по грунту, и угловых помещений верхнего этажа расчетная температура воздуха должна приниматься на два градуса выше указанной в таблице.

Примечания: 1. При расчете отопления и вентиляции тепловыделения от одного учащегося в учебном помещении должны приниматься 60 ккал/ч и влаговыделения 45 г/ч.

2. Объем удаляемого воздуха от вытяжного химического шкафа принимается в количестве 1100 м³/ч.

3. У наждачного точила должны предусматриваться укрытие и обеспыливающий агрегат.

4. Клееварки должны быть оборудованы укрытием, локализирующим выделения.

5. При смежном расположении умывальной комнаты и уборной вытяжка должна предусматриваться из уборной.

6. Воздухообмен в школьных столовых должен рассчитываться на поглощение теплоизбытков, выделяемых технологическим оборудованием кухни, при этом количество наружного воздуха на одно место в обеденном зале должно приниматься не менее 20 м³/ч. Подача приточного воздуха должна предусматриваться через обеденный зал, удаление — из помещений кухни. При установке модулированного кухонного оборудования подача части приточного воздуха должна предусматриваться через вентиляционные устройства этого оборудования.

7. В уборных должна предусматриваться вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

8. В школах с количеством учащихся до 192 включительно допускается устройство вентиляции без организованного механического притока.

ХОЛОДНОЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

6.9. Подводка холодной воды должна предусматриваться:

к умывальникам, устанавливаемым по одному в каждой классной комнате I—IV классов, в кабинетах черчения и изобразительного искусства, географии и в военном кабинете;

к раковинам лабораторных столов в лаборатории химии и к раковинам демонстрационных столов в лабораториях химии, физики и биологии;

к двухсекционной мойке в фотолаборатории;

к смывным бачкам в санузлах;

к питьевым фонтанчикам в каждом рекреационном помещении.

6.10. Подводка холодной и горячей воды должна предусматриваться:

к умывальникам и мойкам в кабинетах

обслуживающих видов труда по обработке тканей и кулинарии для девочек;

к умывальникам в учебных мастерских, учительской, кабинете врача и процедурной;

к лабораторным шкафам в лабораториях химии, физики и биологии;

к водопроводным кранам, устанавливаемым для хозяйственных нужд, по одному в каждой умывальной для учащихся;

к раковинам в комнате технического персонала и в помещении уголка живой природы;

к умывальникам в санузлах, к душевым кабинам и приборам кабин личной гигиены;

к ваннам в спальнях корпусов или в спальнях секциях школ-интернатов;

к технологическому оборудованию столовых и буфетов.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

6.11. При отсутствии специальных электронагревательных приборов или спиртовых го-

релок в лабораториях зданий школ и школ-интернатов допускается предусматривать подводку газа к лабораторным горелкам. Прокладка газопровода в подвалах и цокольных этажах не допускается.

7. ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

7.1. Искусственное освещение и электротехнические устройства должны предусматриваться в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию искусственного освещения и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), согласованными с Госстрем СССР.

7.2. Электроснабжение школ и школ-интернатов должно предусматриваться двумя кабельными линиями. Допускается предусматривать питание по одной кабельной линии, расщепленной на два кабеля, присоединенных через самостоятельные разъединители (рубильники). При воздушных линиях допускается питание электроэнергией по одной линии.

При выборе кабелей по условиям резервирования при аварийном режиме должны учитываться: перегрузочная способность кабелей, максимально допустимая потеря напряжения в сети до наиболее удаленных осветительных ламп, а также возможность временного отключения отдельных нагрузок.

7.3. Электрощитовые должны размещаться на первом этаже. Допускается размещение электрощитовой в подвале при условии глубокого залегания грунтовых вод и устройства гидроизоляции от проникновения ливневых вод.

7.4. Во всех помещениях зданий школ, школ-интернатов, интернатов (спальных корпусов), кроме помещений кухонь, кладовых, туалетных и других подсобных помещений, должна предусматриваться скрытая электропроводка; в кухнях, кладовых, туалетных и остальных подсобных помещениях допускается открытая проводка.

7.5. Во всех помещениях зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов должна предусматриваться система общего освещения. В качестве источников света преимущественно должны предусматриваться люминесцентные лампы белого света (типа ЛБ); в кабинете изобразительных искусств — люминесцентные лампы типа ЛД или ЛДЦ.

Люминесцентные светильники должны предусматриваться рассеянного света.

В учебных помещениях должны предусматриваться светильники с пускорегулирующими аппаратами с особо низким уровнем шума.

Примечания: 1. При применении для общего освещения учебных помещений светильников с лампами накаливания они должны приниматься полностью отраженного или преимущественно отраженного светораспределения.

2. При освещении учебных помещений люминесцентными лампами рекомендуется предусматривать подсвет классной доски специальными люминесцентными светильниками несимметричного светораспределения; при освещении учебных помещений лампами накаливания для подсвета доски в системе общего освещения должны предусматриваться дополнительные светильники.

7.6. Светильники в учебных помещениях должны устанавливаться рядами, параллельно наружным стенам с окнами. Необходимо предусматривать отдельное (по рядам) включение светильников, имея в виду освещение в первую очередь части помещения, удаленной от окон.

7.7. Для снижения пульсации освещенности при люминесцентном освещении до нормируемых значений должны использоваться двухламповые люминесцентные светильники с лампами типа ЛБ и ЛТБ и ПРА типов 1УБИ+1УБЕ, 1АБИ+1АБЕ, 2УБК и 2АБК при любой схеме питания светильников. При применении светильников с другими ПРА требуется расчетная проверка коэффициента пульсации.

7.8. Аварийное освещение для эвакуации людей должно предусматриваться в вестибюлях, гардеробных, коридорах, лестничных клетках, рекреационных помещениях, спортивном и обеденном залах, актовом зале-киноаудитории, мастерских, киноаппаратной. Аварийное освещение для продолжения работы должно предусматриваться в электрощитовых, вентиляционных камерах, тепловых узлах, насосных; при этом должна быть обеспечена норма освещенности 2 лк.

Для обозначения выходов из актового зала-киноаудитории должны предусматриваться световые указатели, присоединенные к сети аварийного освещения.

7.9. При проектировании осветительных установок должны вводиться коэффициенты запаса 1,5 при люминесцентных лампах и 1,3 при лампах накаливания.

7.10. В зданиях школ и школ-интернатов должна предусматриваться автоматизация тепловых вводов, систем приточной вентиля-

ции и кондиционирования воздуха, совмещенных отопительно-вентиляционных систем.

7.11. Для подключения диапроектора, кинопроектора и т. п. в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях, помещениях для организации продленного дня должны предусматриваться две штепсельные розетки: одна — у классной доски, другая — на противоположной от доски стене помещения.

7.12. Установка штепсельных розеток в помещениях пребывания детей (за исключением лабораторий и практикумов) должна предусматриваться на высоте не менее 1,5 м от пола.

Установка выключателей в помещениях пребывания детей должна предусматриваться на высоте 1,8 м от пола.

7.13. Наружное освещение земельных участков школ и школ-интернатов должно проектироваться в соответствии с указаниями по проектированию освещения территорий учреждений культурно-бытового обслуживания населения и наружного архитектурного освещения.

Необходимость устройства нестационарного освещения спортивных площадок, используемых в зимнее время для игры в хоккей с мячом и хоккей с шайбой, должна устанавливаться заданием на проектирование.

СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

7.14. Радиофикация в зданиях школ и школ-интернатов должна предусматриваться от радиотрансляционных сетей населенных пунктов.

Радиоточки должны предусматриваться в учительских, кабинетах директора, заместителя директора, заведующего учебной частью, старшего воспитателя, врача, канцелярии, комнатах общественных организаций, гости-

ных, спальных комнатах, киноаппаратной, радиоузле и столовой.

7.15. В зданиях школ и школ-интернатов необходимо предусматривать радиоузел местного вещания с установкой радиоточек в актовом зале-киноаудитории, спортивном и обеденном залах, рекреационных помещениях, кабинете директора, учительской, вестибюле, комнатах для игр учащихся I—IV классов, гостиных, помещениях для организации продленного дня, классах, учебных кабинетах.

7.16. Установка телефонов должна предусматриваться в кабинете директора (с параллельным аппаратом в канцелярии), в кабинетах заведующего учебной частью и заместителя директора по воспитательной работе, в учительской, столовой и кабинете врача.

7.17. Установка электрочасов должна предусматриваться в вестибюлях, рекреационных помещениях, актовом зале-киноаудитории, обеденном и спортивном залах, а также на каждом этаже спального корпуса.

7.18. Установку электрозвонков для регламентации учебного процесса, управляемых от сигнальных электрочасов, необходимо предусматривать в вестибюлях и рекреационных помещениях.

7.19. В актовом зале-киноаудитории, учебных кабинетах, лабораториях, кабинете технических средств обучения, библиотеке, помещении для организации продленного дня и гостиной необходимо предусматривать сети для возможности приема телевизионного вещания.

7.20. В зданиях школ на 464 учащихся и более, в зданиях школ-интернатов на 340—560 учащихся и в интернатах при школах должна предусматриваться автоматическая тепловая пожарная сигнализация в помещениях, указанных в прил. 2—4, 6, 7, 10.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Продолжение

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ЗОН ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ НАЧАЛЬНЫХ, НЕПОЛНЫХ СРЕДНИХ,
СРЕДНИХ ШКОЛ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВА. СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ЗОН ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛ В м²

Состав зон	Школы	
	на 40 учащихся	на 80 учащихся
1. Учебно-опытная зона	200	300
В том числе:		
а) участок овощных и полевых культур	80	100
б) участок плодового сада и ягодников	50	100
в) участок цветочно-декоративных растений	Размещается на площади зеленых насаждений	
г) метеорологическая и географическая площадка	50	50

Состав зон	Школы	
	на 40 учащихся	на 80 учащихся
2. Спортивная зона	1150	1150
В том числе:		
а) площадка для гимнастики	600	600
б) площадка комбинированная для баскетбола, волейбола, пионербола и других игр	480	480
3. Зона отдыха (площадки для подвижных игр)	200	300
4. Хозяйственная зона	500	500

Примечания: 1. Метеорологическая и географическая площадки должны размещаться на открытом месте на расстоянии не менее 35 м от здания школы и спортивных площадок. Покрытие площадки должно предусматриваться травяным.

2. При уменьшении общей площади земельных участков общеобразовательных школ, проектируемых для IА, IБ и IГ климатических подрайонов, должна сохраняться без изменения площадь зоны отдыха.

Б. СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ЗОН ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НЕПОЛНЫХ СРЕДНИХ И СРЕДНИХ ШКОЛ В м²

Состав зон	Школы								
	неполные средние		средние						
	на 8 классов (192 учащихся)	на 8 классов (320 учащихся)	на 10 классов (392 учащихся)	на 12 классов (464 учащихся)	на 16 классов (624 учащихся)	на 20 классов (784 учащихся)	на 30 классов (1176 учащихся)	на 40 классов (1568 учащихся)	на 50 классов (1960 учащихся)
1. Учебно-опытная зона	760	1100	1200	1200	1350	1500	2100	3000	4000
В том числе:									
а) участок овощных и полевых культур	100	200	200	200	250	250	300	500	700
б) участок плодового сада и ягодников	200	250	250	250	250	300	500	800	1100
в) участок цветочно-декоративных растений	Размещается на площади зеленых насаждений								
г) участок питомника, плодоваягодных и декоративных растений	100	200	250	250	300	350	400	600	800
д) участок коллекционно-селекционной работы	50	50	50	50	50	50	80	120	250
е) парники	20	20	40	40	40	40	100	100	100
ж) теплица (с зоологическим уголком)	60	80	80	80	80	100	100	100	100
з) метеорологическая и географическая площадка	50	50	50	50	50	50	100	100	100

Состав зон	Школы								
	неполные средние		средние						
	на 8 классов (192 учащихся)	на 8 классов (320 учащихся)	на 10 классов (392 учащихся)	на 12 классов (464 учащихся)	на 16 классов (624 учащихся)	на 20 классов (784 учащихся)	на 30 классов (1176 учащихся)	на 40 классов (1568 учащихся)	на 50 классов (1960 учащихся)
и) площадка для занятий по биологии на воздухе (с навесом)	30	60	60	60	60	60	60	60	60
к) участок начальных классов	40	40	40	40	80	80	120	160	200
2. Спортивная зона	5800	7900	7900	7900	8800	8800	10 700	10 700	10 700
В том числе:									
а) площадка легкоатлетическая	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
б) площадка средняя для спортивных игр (футбол, ручной мяч) и легкоатлетического метания	—	—	—	—	—	—	2950	2950	2950
в) площадка малая для спортивных игр (ручной мяч, баскетбол, волейбол) и легкоатлетического метания	—	1950	1950	1950	1950	1950	—	—	—
г) площадка для гимнастики	600	600	600	600	600	600	600	600	600
д) площадка комбинированная для баскетбола, волейбола, пионербола и других игр младших классов	—	—	—	—	—	—	480	480	480
е) площадка комбинированная для баскетбола и волейбола	—	—	—	—	540	540	2×540	2×540	2×540
ж) площадка для настольного тенниса	—	—	—	—	160	160	160	160	160
3. Зона отдыха	400	600	600	600	750	1150	1750	2300	3000
В том числе:									
а) площадка для подвижных игр I—II классов	} 300	200	200	200	200	400	600	800	1000
б) то же, для III—IV классов		200	200	200	200	400	600	800	1000
в) площадка для подвижных игр V—VIII классов	100	100	100	100	200	200	300	400	500
д) площадка для тихого отдыха V—VIII классов	—	75	75	75	150	150	225	300	375
4. Хозяйственная зона	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Примечания: 1. Площадки для подвижных игр на участках школ должны рассчитываться на 100% I—IV классов по 100 м² на каждый класс и на 100% V—VIII классов по 25 м² на каждый класс. Площадка для тихого отдыха должна рассчитываться на 75% V—VIII классов по 25 м² на каждый класс.

2. «Классы на воздухе» для учащихся I—IV классов площадью по 60 м² каждый допускается предусматривать на земельных участках школ, проектируемых для II, III и IV климатических районов. «Классы на воздухе» должны предусматриваться в непосредственной близости от классных помещений I—IV классов.

3. Метеорологическая и географическая площадка должна размещаться на открытом месте на расстоянии не менее 35 м от здания школы и спортивных площадок. Покрытие площадки должно предусматриваться травяное.

4. При уменьшении общей площади земельных участков школ, проектируемых для IA, IB и IC климатических подрайонов, должны сохраняться без изменений размеры легкоатлетической площадки и площадок для подвижных игр.

В СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ЗОН ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ В м²

Продолжение

Зоны	Школы-интернаты		
	неполные средние		средняя
	на 8 клас- сов (280 учащих- ся)	на 16 классов (560 уча- щихся)	на 10 классов (340 уча- щихся)
1. Учебно-опытная зо- на	1100	1 350	1 200
В том числе:			
а) участок овош- ных и полевых куль- тур	200	200	200
б) участок плодо- вого сада и ягодни- ков	250	250	250
в) участок цветоч- но-декоративных рас- тений	Размещается на площади зеленых насаждений		
г) участок питом- ника плодовых год- ных и декоративных растений	200	300	250
д) участок коллек- ционно-селекционной работы	50	50	50
е) парники	20	60	40
ж) теплица (с зо- ологическим угол- ком)	80	80	80
з) метеорологиче- ская и географиче- ская площадка	50	50	50
и) площадка для занятий по биологии на воздухе (с наве- сом)	60	60	60
к) участок на- чальных классов	40	80	40
2. Спортивная зона	8800	10 300	10 300
В том числе:			
а) площадка лег- коатлетическая	4900	4900	4900
б) площадка для спортивных игр (фут- бол, ручной мяч) и легкоатлетического метания (средняя)	—	2950	2950
в) площадка для спортивных игр (руч- ной мяч, баскетбол, волейбол) и легко- атлетического мета- ния (малая)	1950	—	—
г) площадка для гимнастики	600	600	600

Зоны	Школы-интернаты		
	неполные средние		средняя
	на 8 клас- сов (280 учащих- ся)	на 16 классов (560 уча- щихся)	на 10 классов (340 уча- щихся)
д) площадка ком- бинированная для баскетбола, волейбо- ла, пионербола и других игр младших классов	—	480	480
е) площадка ком- бинированная для баскетбола и волей- бола	540	540	540
ж) площадка для настольного тенниса	160	160	160
3. Зона отдыха	900	1800	1150
В том числе:			
а) площадка для подвижных игр I— II классов	200	400	200
б) то же, для III— IV классов	200	400	200
в) то же, для V— VIII классов	400	800	400
г) то же, для IX— X классов	—	—	200
д) то же, для ти- хого отдыха V— VIII классов	75	150	75
4. Хозяйственная зона	1000	1000	1000

Примечания: 1. Площадки для подвижных игр на участках школ-интернатов должны рассчитываться на 100% I—X классов по 100 м² на каждый класс. Площадки для тихого отдыха должны рассчитываться на 75% V—VIII классов по 25 м² на каждый класс.

2. «Классы на воздухе» для учащихся I—IV классов площадью по 60 м² каждый допускается предусматривать на земельных участках школ-интернатов, проектируемых для II, III и IV климатических районов. «Классы на воздухе» должны размещаться в непосредственной близости от классных помещений I—IV классов.

3. Метеорологическая и географическая площадки должны размещаться на открытом месте на расстоянии не менее 35 м от здания школы-интерната и спортивных площадок.

4. Покрытие площадки должно предусматриваться травяное.

5. При уменьшении площади земельных участков школ-интернатов, проектируемых для IА, IБ, IГ климатических подрайонов, должны сохраняться без изменений размеры легкоатлетической площадки и площадок для подвижных игр.

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ ШКОЛ В м²

Помещения	Школы										
	начальные		неполные средние		средние						
	на 4 клас- са (40 уча- щихся)	на 4 клас- са (80 уча- щихся)	на 8 клас- сов (192 учащихся)	на 8 клас- сов (320 учащихся)	на 10 клас- сов (392 учащихся)	на 12 клас- сов (464 учащихся)	на 16 клас- сов (624 учащихся)	на 20 клас- сов (784 учащихся)	на 30 клас- сов (1176 учащихся)	на 40 клас- сов (1568 учащихся)	на 50 клас- сов (1960 учащихся)
1. Классные помеще- ния	64	100	272	400	200	200	200	400	600	800	1000
	2×32	2×50	8×34	8×50	4×50	4×50	4×50	8×50	12×50	16×50	20×50
2. Учебные кабинеты:											
родного языка	—	—	—	—	—	50	50	50	116	116	166
									66+50	66+50	66+2×50
литературы	—	—	—	—	66	66	66	66	116	116	166
					50+16	50+16	50+16	50+16	66+50	66+50	66+2×50
иностранных язы- ков	—	—	—	—	50	50	82	82	114	146	178
							50+32	50+32	50+2×32	50+3×32	50+4×32
истории и общест- воведения	—	—	—	—	—	—	50	50	100	116	166
									2×50	66+50	66+2×50
географии	—	—	—	—	66	66	66	66	66	116	116
					50+16	50+16	50+16	50+16	50+16	66+50	66+50
математики	—	—	—	—	50	50	116	116	166	282	332
							66+50	66+50	66+2×50	2×66+ +3×50	2×66+ +4×50
черчения и изобра- зительных искусств . военный и комната для хранения учеб- ного оружия*	—	—	—	—	66	66	66	66	66	66	66
					8	72	72	72	72	72	72
технических средств обучения с инвентарной*	—	—	—	—	—	—	—	66	66	66	66
								50+16	50+16	50+16	50+16
класс пения и му- зыки	—	—	—	—	—	—	—	50	50	50	50
3. Помещения техниче- ского центра:											
радиоузел и дик- торская*	—	—	—	Совмещенная с киноап- паратной	—	4	6	6	8	8	8
инвентарная для хранения техниче- ских средств и аппа- ратуры*	—	—	—	—	6	6	8	Используется кабинет ТСО			
фотолаборатория*	—	—	—	6	6	6	6	6	8	10	10
4. Лаборатории:											
физики и астроно- мии*	—	—	50	66	66	66	66	66	132	132	198
									2×66	2×66	3×66
химии*	—	—	—	—	66	66	66	66	66	132	132
										2×66	2×66

Помещения	Школы										
	начальные		неполные средние		средние						
	на 4 клас- са (40 уча- щихся)	на 4 клас- са (80 уча- щихся)	на 8 клас- сов (192 учащихся)	на 8 клас- сов (320 учащихся)	на 10 клас- сов (392 учащихся)	на 12 клас- сов (464 учащихся)	на 16 клас- сов (624 учащихся)	на 20 клас- сов (784 учащихся)	на 30 клас- сов (1176 учащихся)	на 40 клас- сов (1568 учащихся)	на 50 клас- сов (1960 учащихся)
нием IA, IB, IG кли- матических подрай- онов), II и III клима- тических районов .	30	60	115	192	235	278	374	470	705	940	1176
IV климатического района	30	60	80	134	164	194	262	329	494	658	823
7. Учебно-спортивные залы и помещения спортивные залы:											
12×12 м	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144	144
9×18 »	—	—	162	162	162	162	162	—	—	—	—
12×24 »	—	—	—	—	—	—	—	288	288	288	—
15×30 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	450
при залах:											
раздевалки*, ду- шевые и уборные . .	—	—	16	42	42	42	42	42	42	$\frac{66}{42+24}$	$\frac{66}{42+24}$
снарядная*	—	—	12	16	16	16	16	16	16	$\frac{24}{16+8}$	$\frac{24}{16+8}$
комната инструп- тора и хранения мел- кого спортивного ин- вентаря*	—	—	—	8	8	8	8	8	8	10	12
8. Актовый зал-кино- аудитория*	—	—	Совмещает- ся со спор- тивным залом		66 на 80 зри- тель- ских мест	72 на 120 зри- тель- ских мест	96 на 160 зри- тель- ских мест	96 на 160 зри- тель- ских мест	144 на 240 зри- тель- ских мест	192 на 320 зри- тель- ских мест	240 на 400 зри- тель- ских мест
эстрада*	—	—	—	27	27	27	27	27	36	36	36
киноаппаратная с перемоточной и там- буром*	—	—	—	27	27	27	27	27	27	27	27
инвентарная* . . .	—	—	—	6	8	8	12	12	12	12	12
уборные и умы- вальные	—	—	—	6	6	6	6	6	7	7	7
9. Помещения столо- вой:											
обеденный зал* . .	—	—	30 буфет	52 на 80 мест в за- ле	64 на 98 мест в за- ле	75 на 116 мест в за- ле	100 на 156 мест в зале	127 на 196 мест в за- ле	190 на 294 мест в зале	254 на 392 мест в за- ле	319 на 490 мест в зале

Продолжение прил. 2

Помещения	Школы										
	начальные		неполные средние		средние						
	на 4 клас- са (40 уча- щихся)	на 4 клас- са (80 уча- щихся)	на 8 клас- сов (192 учащихся)	на 8 клас- сов (320 учащихся)	на 10 клас- сов (392 учащихся)	на 12 клас- сов (464 учащихся)	на 16 клас- сов (624 учащихся)	на 20 клас- сов (784 учащихся)	на 30 клас- сов (1176 учащихся)	на 40 клас- сов (1568 учащихся)	на 50 клас- сов (1960 учащихся)
кухня:											
доготовочная (на полуфабрика- тах)	—	—	—	—	—	—	—	—	55	70	80
заготовочная (на сырье)	—	—	—	30	30	35	37	40	—	—	—
овощной цех . . .	—	—	—	5	5	6	6	6	—	—	—
мясо-рыбный цех .	—	—	—	8	8	9	9	10	—	—	—
моечная столовой, кухонной посуды и полуфабрикатной та- ры	—	—	—	14	16	18	19	21	25	27	30
охлаждаемая ка- мера с местом для фреоновой установки	—	—	—	5	6	7	9	9	11	13	16
кладовая сухих продуктов*	—	—	—	5	6	7	8	9	10	11	12
кладовая овощей .	—	—	—	6	6	6	8	9	—	—	—
загрузочная- тарная*	—	—	—	6	8	8	9	9	12	15	15
гардеробная, бель- евая*, санитарный узел и душевая пер- сонала	—	—	—	8	9	9	10	11	12	16	18
кубовая	6	8	16	—	—	—	—	—	—	—	—
			(под- собная буфе- та)								
хозяйственная кла- довая*	3	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—
топочная*	4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10. Помещения для ор- ганизации продленного дня с инвентарной* . .	—	—	34	65	65	65	98	110	165	220	275
			30+4	60+5	60+5	60+5	60+ +30+ +8	2× ×50+ +10	3×50+ +15	4×50+ +20	5×50+ +25
11. Комната общест- венных организаций (пи- онерская и комната ко- митета ВЛКСМ)	—	—	15	15	24	32	32	40	50	60	70
						24+8	24+8	32+8	40+10	50+10	60+10
12. Библиотека — чи- тальный зал с книгохра- нилищем*	—	—	15	24	32	32	40	50	60	70	80
13. Кабинет директора	—	—	8	15	15	15	15	15	15	15	15
14. Кабинет заместите- ля директора по воспи- тательной работе	—	—	—	—	8	8	8	8	8	8	8
15. Учительская (хра- нение учебных пособий)*	10	15	24	24	24	30	36	40	50	60	70

Помещения	Школы										
	начальные		неполные средние		средние						
	на 4 клас- са (40 уча- щихся)	на 4 клас- са (80 уча- щихся)	на 8 клас- сов (192 учащихся)	на 8 клас- сов (320 учащихся)	на 10 клас- сов (392 учащихся)	на 12 клас- сов (464 учащихся)	на 16 клас- сов (624 учащихся)	на 20 клас- сов (784 учащихся)	на 30 клас- сов (1176 учащихся)	на 40 клас- сов (1568 учащихся)	на 50 клас- сов (1960 учащихся)
16. Кабинет заведующего учебной частью . . .	—	—	—	8	8	8	8	8	8	16 2×8	16 2×8
17. Канцелярия* . . .	—	—	—	8	8	8	12	12	15	15	15
18. Кабинет врача (медицинская комната) . . .	—	—	—	12	12	12	12	12	15	15	15
19. Кабинет зубного врача	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	12
20. Комната технического персонала и хозяйственная кладовая* . . .	—	—	6	8	10	10	12	12	15	15	15
21. Фотарий в школах, проектируемых для IА, IБ и IГ климатических подрайонов	—	—	16	24	24	24	36	36	36	—	—
22. Уборные и умывальные для:											
учащихся	4	8	19	32	39	46	62	78	117	156	196
персонала	2	2	4	4	4	4	4	4	6	6	6
кабина личной гигиены женщин (персонала)	—	—	—	—	—	3	3	3	3	3	3
23. Вестибюль с гардеробной	10	20	48	80	98	116	156	198	294	392	490
Общая рабочая площадь в школах, проектируемых для:											
IА, IБ, IГ климатических подрайонов I климатического района (за исключением IА, IБ и IГ климатических подрайонов), II и III климатических районов	133	224	1045	1692	2063	2371	2927	3659	4868	—	—
IV климатического района	133	224	1000	1588	1948	2245	2747	3455	4605	5885	7324
IV климатического района	133	224	965	1530	1877	2161	2635	3314	4394	5603	6971

* Должна предусматриваться автоматическая тепловая пожарная сигнализация.

Примечания: 1. В состав и площади учебных помещений зданий общеобразовательных школ, в которых предусматривается обучение на двух и более языках (кроме иностранного), допускается вносить коррективы по согласованию с Госгражданстроем.

2. Площадь учебных кабинетов допускается предусматривать в пределах 50—66 м² при условии сохранения неизменными суммарной площади и количества всех учебных кабинетов.

3. В школах на 30 и более классов допускается предусматривать кабинет вместо одной из двух одноименных лабораторий, а в зависимости от принятого архитектурно-планировочного решения здания — две учительские при условии сохранения указанной суммарной площади.

4. Кабинет врача и кабинет зубного врача допускается проектировать объединенными в одном помещении площадью не менее 20 м²; один из размеров в плане кабинета врача или объединенного кабинета врача и зубного врача должен быть не менее 6 м.

5. Спортивный зал размером 12×12 м предусматривается для учащихся I—IV классов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ В м²

Помещения	Школы-интернаты		
	неполные средние		средняя
	на 8 классов (280 учащихся)	на 16 классов (560 учащихся)	на 10 классов (340 учащихся)
А. Учебные помещения			
1. Классные помещения I—VIII классов	400(8×50)	800(16×50)	400(8×50)
2. Учебные кабинеты:			
родного языка и литературы	—	—	66(50+16)
иностранных языков	—	—	50
истории и обществоведения	—	—	66(50+16)
географии	—	—	
математики	—	—	66(50+16)
черчения и изобразительных искусств	—	—	
военный и комната для хранения учебного оружия*	—	—	72
3. Лаборатории:			
физики и астрономии*	} 66	66	66
химии — биологии*		66	66
4. Лаборантские физики, химии и биологии*	48 (3×16)	48 (3×16)	48 (3×16)
Уголок живой природы в школах-интернатах, проектируемых для IA, IB и IG климатических подрайонов	32	50	32
5. Помещения технического центра:			
радиоузел и дикторская*	Совмещается с киноаппаратной	6	4
инвентарная для хранения технических средств и аппаратуры*	6	8	6
фотолаборатория*	6	6	6
6. Рекреационные помещения в школах-интерна- тах, проектируемых для:			
IA, IB и IG климатических подрайонов	210	420	255
I климатического района (за исключением IA, IB и IG климатических подрайонов), II, III и IV климатических районов	168	336	204
7. Помещения для трудового обучения:			
комбинированная мастерская по обработке металла, древесины и другим видам труда для мальчиков IV—VIII классов*	82 (66+16)	82 (66+16)	82 (66+16)
инструментальная-комната мастера*	16	16	16
мастерская для практикумов IX—X классов с лаборантской*	—	—	Используется ком- бинированная мас- терская
кабинет обслуживающих видов труда по обработке тканей и кулинарии для девочек IV—VIII классов*	50	50	50
8. Учебно-спортивные помещения:			
спортивный зал 9×18 м	162	162	162
при зале:			
раздевальные, душевые, уборные	42	42	42
снарядная*	16	16	16
комната инструктора и хранения мелкого спортивного инвентаря*	8	8	8

Продолжение прил. 3

Помещения	Школы-интернаты		
	неполные средние		средняя
	на 8 классов (280 учащихся)	на 16 классов (560 учащихся)	на 10 классов (340 учащихся)
9. Актный зал-киноаудитория*	84 (на 140 зритель- ских мест)	168 (на 280 зритель- ских мест)	102 (на 170 зритель- ских мест)
При нем:			
эстрада*	27	27	27
киноаппаратная с перемоточной и тамбу- ром*	27	27	27
инвентарная*	8	12	8
комната для занятий кружков	24	32	24
10. Комната общественных организаций (пионер- ская и комната ВЛКСМ)	15	32	24
11. Библиотека — читальный зал с книгохрани- лищем*	24	32	32
12. Кабинет директора	15	15	15
13. Кабинет заведующего учебной частью	8	8	8
14. Кабинет старшего воспитателя	8	8	8
15. Учительская (хранение учебных пособий)*	24	40	32
16. Канцелярия*	8	15	15
17. Комната технического персонала и хозяйст- венная кладовая*	8	12	12
18. Фотарий в школах-интернатах, проектируе- мых для IА, IБ и IГ климатических подрайонов	24	24	24
19. Гостиная	28	56	36
20. Вестибюль и гардеробная с сушилкой в шко- лах-интернатах, проектируемых для:			
IА, IБ и IГ климатических подрайонов*	98	196	119
I климатического района (за исключением IА, IБ и IГ климатических подрайонов), II, III и IV климатических районов*	84	168	102
21. Уборные, умывальные для:			
учащихся	28	56	36
персонала	2	4	2
Итого в школах-интернатах, проектируе- мых для:			
IА, IБ и IГ климатических подрайонов	1604	2610	2130
I климатического района (за исключением IА, IБ и IГ климатических подрайонов), II, III и IV климатических районов	1492	2424	2006
Б. Спальные помещения			
22. Спальные комнаты для учащихся:			
I—IV классов*	560	1120	560
V—VIII классов*	560	1120	560
IX—X классов*	—	—	240
23. Уборные и умывальные при спальнях ком- натах	98	196	119
24. Кабины личной гигиены девочек	6	12	9
25. Комната для чистки одежды и обуви*	28	56	34
26. Комнаты дежурного технического персонала*	8	16(2×8)	8
27. Комнаты дежурных воспитателей*	8	16(2×8)	16(2×8)
28. Бельевая, комната для починки белья и платья, а также для хранения вещей, бывших в употреблении*	56	112	70
29. Кладовая для хранения новой одежды, белья, обуви и хозяйственного инвентаря*	36	72	50
30. Кладовая грязного белья, одежды и обуви*	5	10	5

Продолжение прил. 3

Помещения	Школы-интернаты		
	неполные средние		средняя
	на 8 классов (280 учащихся)	на 16 классов (560 учащихся)	на 10 классов (340 учащихся)
31. Комната для починки обуви*	12	12	12
32. Кладовая индивидуального спортивного инвентаря*	28	56	36
33. Душевые с ванными, раздевальными и уборными для:			
мальчиков	30	60	36
девочек	30	60	36
34. Уборные и умывальные для персонала	2	4	2
Итого	1467	2922	1793
В. Помещение столовой			
35. Обеденный зал*	91 (на 140 мест в зале)	182 (на 280 мест в зале)	111 (на 170 мест в зале)
36. Кухня (на сырье)	36	43	38
37. Холодный цех	8	12	10
38. Моечная столовой и кухонной посуды и тары	17	22	17
39. Овощной цех	} 16	14	10
40. Мясо-рыбный цех		9	8
41. Охлаждаемая камера с местом для фреоновой установки	6	10	7
42. Кладовая овощей	10	12	10
43. Кладовая сухих продуктов*	7	8	7
44. Загрузочная-тарная*	10	12	10
45. Гардеробная, бельевая*, санитарный узел и душевая для персонала	11	15	12
46. Топочная (для плит на твердом и жидком топливе)*	5	6	5
Итого	217	345	245
Г. Медицинский пункт-изолятор			
47. Кабинет врача (медицинская комната)	12	12	12
48. Кабинет зубного врача	12	12	12
49. Процедурная	15	15	15
50. Палаты*	24(2×12)	48(2×24)	36(2×18)
51. Изоляционные палаты с санитарными узлами*	18(2×9)	18(2×9)	18(2×9)
52. Буфет-раздаточная	6	8	6
53. Ванная комната	3	3	3
54. Уборная и умывальная	2	2	2
Итого	92	118	104
Общая рабочая площадь школ-интернатов, проектируемых для:			
IA, IB и IG климатических подрайонов	3380	5995	4272
I климатического района (за исключением IA, IB, IG климатических подрайонов), II, III и IV климатических районов	3268	5809	4148

* Следует предусматривать автоматическую тепловую пожарную сигнализацию.

Примечания: 1. При проектировании спальных комнат в отдельном корпусе в состав спального корпуса должны быть включены помещения гардеробных с сушилками.

2. Допускается предусматривать один входной шлюз и санитарный узел на две изоляционные палаты.

3. В состав и площади учебных помещений школ-интернатов, в которых предусматривается обучение на двух и более языках (кроме иностранного), допускается вносить коррективы по согласованию с Госгражданстроем.

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ ИНТЕРНАТОВ ПРИ ШКОЛАХ (СПАЛЬНЫХ КОРПУСОВ)
В м²

Помещения	Количество мест					
	50	80	120	160	200	280
1. Спальные комнаты для учащихся*	200	320	480	640	800	1120
2. Уборные и умывальные при спальных комнатах для:						
мальчиков	9	14	21	28	35	49
девочек	9	14	21	28	35	49
3. Кабины личной гигиены девочек	3	3	3	6 (2×3)	6 (2×3)	6 (2×3)
4. Комнаты чистки одежды и обуви*	5	8	12	16	20	28
5. Комната дежурного технического персонала*	8	8	8	8	8	8
6. Комната дежурных воспитателей*	8	8	8	8	8	8
7. Бельевая и комната починки белья и платья, для хранения вещей, бывших в употреблении*	6	8	12	16	20	28
8. Кладовая для хранения новой одежды, белья, обуви, хозяйственного инвентаря*	10	16	24	32	40	56
9. Кладовая грязного белья*	5	5	5	5	10	10
10. Кладовая для личных вещей*	6	10	12	12	15	20
11. Комната для отдыха и приготовления уроков	32	50	75	100	125	175
12. Изолятор*	12 (2×6)	12 (2×6)	18 (3×6)	—	—	—
13. Медицинский пункт-изолятор:						
процедурная	—	—	—	15	15	15
палата*	—	—	—	12	12	24 (2×12)
изоляционная палата*	—	—	—	9	9	18 (2×9)
буфет-раздаточная	—	—	—	6	6	6
ванная комната (на 1 ванну)	—	—	—	3	3	3
уборная	—	—	—	2	2	2
14. Душевая:						
душевые кабины	3	3	3	6	6	6
раздевательные	2	2	2	4	4	4
15. Постирочная	5	5	5	10	10	10
16. Уборные и умывальные для персонала	2	2	2	4	4	6
17. Вестибюль и гардеробная с сушилкой в интернатах, проектируемых для:						
IA, IB и IG климатических подрайонов*	18	28	42	56	70	98
I климатического района (за исключением IA, IB и IG климатических подрайонов), II, III и IV климатических районов*	16	24	36	48	60	84

Продолжение прил. 4

Помещения	Количество мест					
	50	80	120	160	200	280
18. Кубовая — хозяйственная комната*	9	9	12	12	18	18
Общая рабочая площадь интернатов, проектируемых для:						
IA, IB и IG климатических подрайонов	352	525	765	1038	1281	1767
I климатического района (за исключением IA, IB и IG климатических подрайонов), II, III, IV климатических районов	350	521	759	1030	1271	1753

* Должна предусматриваться автоматическая тепловая пожарная сигнализация.

Примечание При соответствующих обоснованиях допускается предусматривать столовую в спальном корпусе

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗДАНИЯ В м³

А. ШКОЛЫ

	Школы										
	начальные		неполные средние		средние						
	на 4 класса (4 учащихся)	на 4 класса (80 учащихся)	на 8 классов (192 учащихся)	на 8 классов (320 учащихся)	на 10 классов (392 учащихся)	на 12 классов (464 учащихся)	на 16 классов (624 учащихся)	на 20 классов (784 учащихся)	на 30 классов (1176 учащихся)	на 40 классов (1568 учащихся)	на 50 классов (1960 учащихся)
1. Для IA, IB и IG климатических подрайонов	700	1100	5500	9000	11 000	12 400	15 300	19 400	25 300	—	—
2. Для I климатического района (за исключением IA, IB и IG климатических подрайонов), II, III климатических районов	600	1000	4900	7900	9700	11 000	13 500	17 000	22 600	28 900	36 000
3. Для IV климатического района	600	1000	4800	7600	9300	10 600	12 900	16 300	21 500	27 500	34 200

Б. ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ И ИНТЕРНАТЫ ПРИ ШКОЛАХ

Климатические районы и подрайоны	Школы-интернаты			Количество мест в интернатах при школах					
	неполные средние		средняя	50	80	120	160	200	280
	на 8 классов (280 учащихся)	на 16 классов (560 учащихся)	на 10 классов (340 учащихся)						
1. Для IA, IB, IG климатических подрайонов .	16 500	28 800	20 700	1700	2500	3600	4900	5800	8000
2. Для I климатического района (за исключением IA, IB, IG климатических подрайонов), II, III, IV климатических районов	14 800	25 900	18 700	1500	2200	3200	4300	5100	7000

Примечание. Объемные показатели приведены для зданий школ, школ-интернатов и интернатов при школах со стенами из кирпича и каркасно-панельных конструкций при толщине наружных стен для кирпичных зданий 0,5 м в I климатическом районе (за исключением IA, IB и IG климатических подрайонов), II, III и IV климатических районах и 0,77 м в IA, IB, IG климатических подрайонах; для каркасно-панельных зданий — соответственно 0,25 м и 0,4 м.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧЕБНОГО ТИРА НА ЧЕТЫРЕ СТРЕЛКОВЫХ
МЕСТА В м²

1 Помещение тира 55×5,6 м	— 308
2. Комната ожидания*	— 32
Итого	340

* Должна предусматриваться автоматическая пожарная сигнализация.

Примечания: 1. Учебные тир должны проектироваться из расчета одно стрелковое место на 420 учащихся IX—X (XI) классов, проходящих начальную военную подготовку.

2. Помещение учебного тира по глубине последовательно подразделяется на следующие зоны: площадку для наблюдения (1,5 м), открытия огня (2 м), огневую зону (50 м), пространство за мишенью (1,5 м).

3. Учебный тир допускается размещать в зданиях школ не ниже II степени огнестойкости. При размещении учебного тира в цокольном или подвальном этаже необходимо предусматривать два выхода наружу.

4. Высота помещения тира в зоне открытия огня должна быть не менее 2,5 м от пола до потолка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ УЧЕБНОГО ГАРАЖА НА ДВЕ АВТОМАШИНЫ В м²

1. Гараж на две автомашины*	— 70**
2. Мастерская*	— 70
3. Инструментальная*	— 14
4. Склад запчастей и инструментов*	— 14
5. Автокласс теоретических занятий	— 70
6. Кладовая*	— 6
7. Раздевальная	— 5
8. Уборная	— 3
9. Электрощитовая	— 4
Итого	256

* Должна предусматриваться автоматическая тепловая пожарная сигнализация.

** Допускается в случае размещения в гараже пункта технического обслуживания увеличивать площадь до 80 м².

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧЕБНОГО БАССЕЙНА НА 20 УЧАЩИХСЯ
С ВАННОЙ РАЗМЕРОМ 12,5×6 м В м²

1. Помещение бассейна	— 120
2. Вспомогательные помещения:	
холл	— 8
раздевальная мальчиков	— 20 (в том числе 4 м ² шкаф для одежды)

Продолжение прил. 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

раздевальная девочек	— 20 (в том числе 4 м ² шкаф для одежды)
душевые мальчиков (2 сетки)	— 5
душевые девочек (2 сетки)	— 5
уборная мальчиков	— 4
уборная девочек	— 4
инвентарная кладовая	— 8
бытовые помещения работников бассейна	— 8
комната инструкторов	— 10

Итого 212

Примечания: 1. Учебный бассейн должен проектироваться из расчета обслуживания 640 учащихся четвертых классов группы школ.

2. При размещении учебного бассейна в отдельном здании необходимо дополнительно предусматривать вестибюль с гардеробной.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО САРАЯ И НАВЕСА ПРИ ШКОЛЕ

Наименование	Площадь в м ² на 1 класс
Сарай	
Кладовая для хозяйственного инвентаря	0,6
Кладовая для сельскохозяйственного инвентаря	0,6
Кладовая для удобрений	0,3
Кладовая для тары	0,3
Кладовая для спортивного инвентаря	0,9
Навес	
Для хранения инвентаря	1
Для велосипедов учащихся	0,6
Для мусоросборников	0,3

Примечания: 1. Допускается размещение хозяйственных кладовых в цокольном этаже (или в подвале) здания школы с отдельным выходом наружу.

2. Помещения кладовых и навесов в зависимости от местных условий допускается объединять.

3. Навес для хранения велосипедов в зависимости от местных условий допускается не предусматривать.

4. При школах, проектируемых для строительства в сельских населенных пунктах, при соответствующих обоснованиях допускается предусматривать овощехранилище.

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И САРАЕВ ПРИ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ

Наименование помещений	Площадь помещений в м ²	
	на 280—340 учащихся	на 560 учащихся
1. Гараж на одну машину с мастерской по обслуживанию автомобиля*	50	50
2. Мастерская хозяйственная*	24	30
3. Хозяйственная кладовая*	15	30
4. Кладовая для удобрений и химикатов*	10	15
5. Прачечная:		
а) комната для разборки грязного белья*	15	24
б) стиральная	30	50
в) сушильная-гладильная	40	60
г) комната для чистого белья*	15	24
д) комната персонала	8	15
6. Санитарный узел персонала (1 душ, 1 унитаз и 1 умывальник)	4	4
Итого	211	302
7. Навес для сельскохозяйственного инвентаря	8	12
8. Навес для спортивного инвентаря (допускается размещать в спортивной зоне)	30	40
Итого	38	52
Всего	249	354

* Должна предусматриваться автоматическая тепловая пожарная сигнализация.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие указания	3
2. Размещение зданий школ и школ-интернатов и требования, предъявляемые к земельным участкам	4
3. Объемно-планировочные решения зданий	5
Учебные помещения	6
Помещения для трудового обучения	8
Учебно-спортивные помещения	9
Помещения для организации продленного дня	10
Помещения культурно-массового назначения	10
Столовые и буфеты	10
Рекреационные помещения	11
Спальные помещения	12
Вспомогательные помещения	12
Медицинский пункт	13
Санитарные узлы	13
4. Естественное освещение	15
5. Противопожарные требования	15
6. Санитарно-технические устройства	16
Отопление и вентиляция	17
Холодное и горячее водоснабжение	18
Газоснабжение	18
7. Искусственное освещение и электротехнические устройства	19
Слаботочные устройства	20
<i>Приложение 1.</i> Состав и площади зон земельных участков начальных, неполных средних, средних школ и школ-интернатов	21
<i>Приложение 2.</i> Состав и площади помещений зданий школ в м ²	24
<i>Приложение 3.</i> Состав и площади помещений зданий школ-интернатов в м ²	29
<i>Приложение 4.</i> Состав и площади помещений зданий интернатов при школах (спальных корпусов) в м ²	32
<i>Приложение 5.</i> Строительный объем зданий в м ³	33
<i>Приложение 6.</i> Состав и площади помещений учебного тира на четыре стрелковых места в м ²	34
<i>Приложение 7.</i> Состав и площади помещений учебного гаража на две автомашины в м ²	34
<i>Приложение 8.</i> Состав и площади помещений учебного бассейна на 20 учащихся с ванной размером 12,5×6 м в м ²	34
<i>Приложение 9.</i> Состав и площади хозяйственного сарая и навеса при школе	35
<i>Приложение 10.</i> Состав и площади хозяйственных помещений и сараев при школе-интернате	35

ГОССТРОЙ СССР

Глава СНиП II-65-73

«Общеобразовательные школы и школы-интернаты»

Редактор издательства В. В. Петрова
Технические редакторы Н. Г. Бочкова, И. В. Панова
Корректор В. Г. Штанге

Сдано в набор 26/XI 1973 г. Подписано к печати 11/VI 1974 г. Формат 84×108^{1/16} д. л.
Бумага типографская № 3. 3,78 усл. печ. л. (уч.-изд. 3,74 л.) Тираж 97 000 экз. Изд. № XII-4682.
Зак. № 1188. Цена 19 к.

Стройиздат

103777, Москва, Кузнецкий мост, д. 9

* * *

Владимирская типография Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Гор. Владимир, ул. Победы, д. 18-б.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Колонка	Строка	Напечатано	Следует читать
4	левая	Примечания: 1. к табл. 3	I Б, II	I Б, I Г
7	правая	15-я снизу	V—XI	V—X(XI)
33		Приложение 5 2-я графа слева, головка таблицы	(4) уча-	(40 уча-

Дополнения и изменения глав СНиП

Постановлением Госстроя СССР от 2 сентября 1976 г. № 145 утверждены и с 1 января 1977 г. вводятся в действие публикуемые ниже дополнения и изменения ряда глав СНиП в связи с повышением требований по безопасности газоснабжения жилых и общественных зданий:

пункт 6.11 главы СНиП II-Л.4-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования изложить в следующей редакции:

«6.11. При отсутствии специальных электронагревательных приборов или спиртовых горелок в лабораториях зданий общеобразовательных школ и школ-интернатов допускается предусматривать использование природного газа, а также сжиженного газа от наружных баллонных установок или от портативных баллонов в соответствии со СНиП по проектированию внутренних и наружных устройств газоснабжения и Правилами безопасности в газовом хозяйстве, утвержденными Госгортехнадзором СССР. Прокладка газопроводов в подвалах и цокольных этажах не допускается».

О частичном изменении постановления Госстроя СССР п главы СНиП II-65-73

Госстрой СССР постановил (постановление от 23 декабря 1977 г. № 216):

1. В связи с постановлением Госстроя СССР от 24 сентября 1977 г. № 167 в пункте 1 постановления Госстроя СССР от 4 сентября 1973 г. № 176 слова: «глава СНиП II-Л.4-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования» заменить словами: «глава СНиП II-65-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты».

2. Утвердить и с 1 января 1978 г. ввести в действие публикуемое ниже изменение главы СНиП II-65-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты», утвержденной постановлением Госстроя СССР от 4 сентября 1973 г. № 176.

Пункт 5.4 признать утратившим силу.

Дополнить приложение 2 примечанием 6 следующего содержания:

«6. Указанные в пункте 6 площади рекреационных помещений в школах, проектируемых для IV климатического района, допускается при соответствующих обоснованиях и с разрешения госстроя союзной республики, для IVГ климатического подрайона принимать равными площади рекреационных помещений школ, проектируемых для I климатического района (за исключением IA, IB, IG климатических подрайонов), II и III климатических районов».

БСТ № 3, 1979 г. с. 17

Изменение в главе СНиП II-65-73

Постановлением Госстроя СССР от 28 декабря 1978 г. № 251 утверждены и с 1 января 1979 г. введены в действие приведенные ниже изменения главы СНиП II-65-73 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты», утвержденной постановлением Госстроя СССР от 4 сентября 1973 г.

Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:

«3.18. Спортивные залы следует размещать не выше второго этажа изолированно от учебных секций и секций спальных помещений. Предусматривать проходы в учебно-спортивные помещения через учебные и спальные секции не допускается».

Примечание 2 к пункту 4.1 изложить в редакции:

«Допускается освещение только искусственным светом актового зала-киноаудитории, гардеробных, санитарных узлов, помещений кладовых и охлаждаемых камер при кухне, гардеробной, бельевой и душевой персонала столовых, коридоров столовых, хозяйственных и инвентарных, кладовых, комнат для хранения учебного оружия, радиоузлов и дикторских, снаряжных и душевых при спортивных залах, кабинета технических средств обучения с инвентарной».